


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:37:54

Durée: 6mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

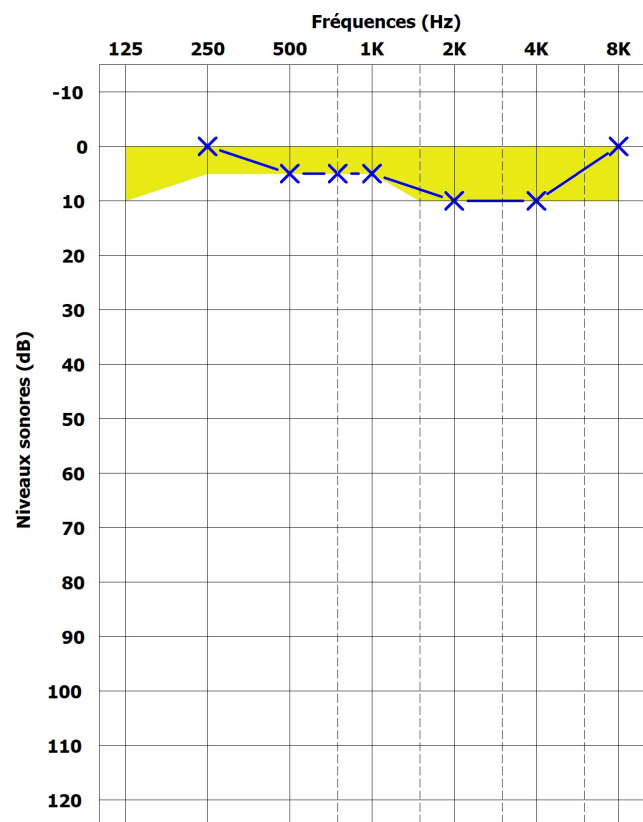

Oreille Gauche

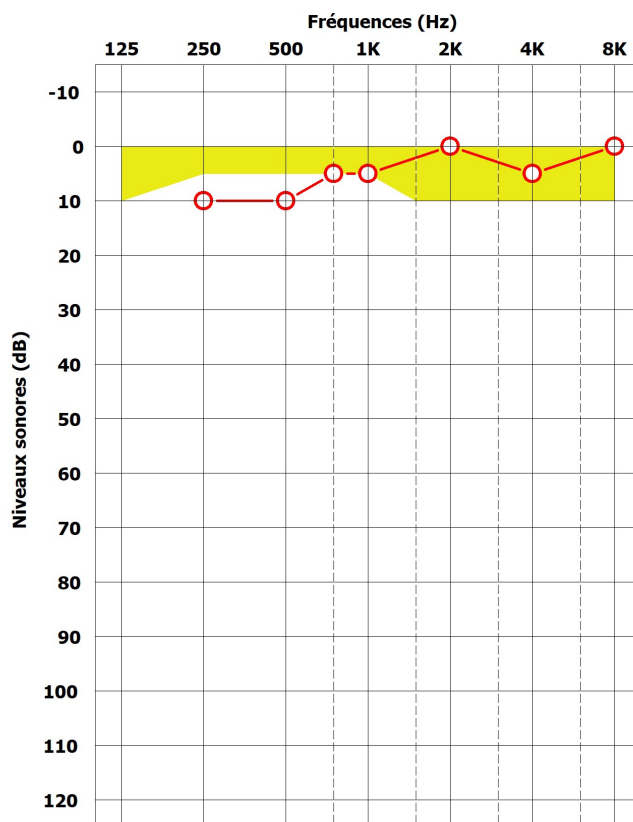

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	5	5		10		10		0
CA Droit		10	10	5	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO IBRAHIMA
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24092919243637607

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021