



MEDECINE DE LA VIE  
BEYLA

Date de l'examen 18 10 2024 13h35

Dernier étalonnage 17 10 2023 13h31

Nom : DIALLO  
Né le : 01 01 1988  
Sexe : Masculin  
Entreprise : CR18  
Exposition :  
Notes :

Prénom : IBRAHIMA SORY  
Age : 36 ans  
Id : 2383  
Fonction : BUS DRIVER  
Opérateur : CONDE MARIAME

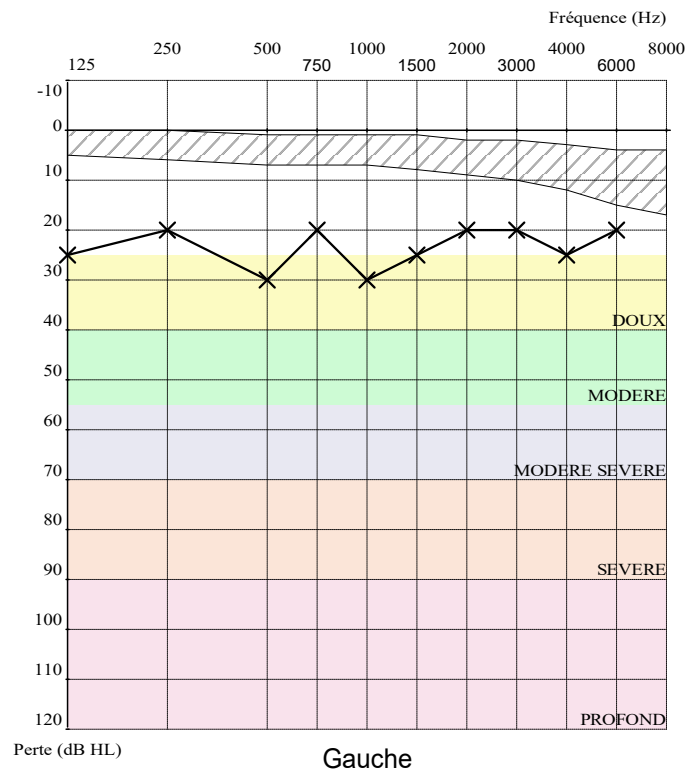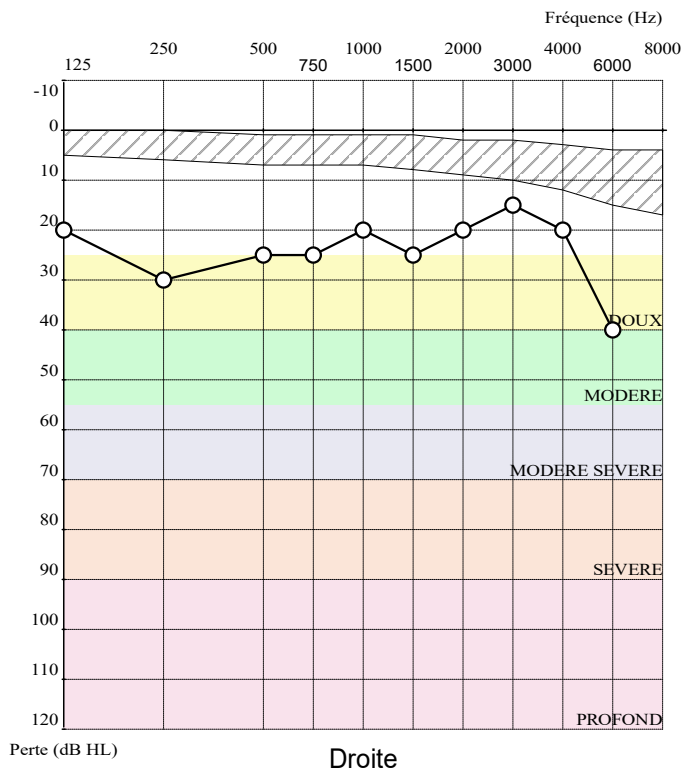

○ Droite    ○ Pas de réponse    ? Test douteux    □ Prédit (ISO7029)    × Gauche    × Pas de réponse    × Test douteux

| Résultats                          |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|------|------|---------|------|------|
| Fréq (Hz)                          | 125 | 250             | 500 | 750 | 1000            | 1500 | 2000 | 3000    | 4000 | 6000 |
| Droite                             | 20  | 30              | 25  | 25  | 20              | 25   | 20   | 15      | 20   | 40   |
| Gauche                             | 25  | 20              | 30  | 20  | 30              | 25   | 20   | 20      | 25   | 20   |
| Prédit                             | 5   | 6               | 7   | 7   | 7               | 8    | 9    | 10      | 12   | 15   |
| Commentaire:                       |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Indices                            |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|                                    |     | Droite (dB HTL) |     |     | Gauche (dB HTL) |      |      | Moyenne |      |      |
| PAM                                |     | 20              |     |     | 23              |      |      | 21      |      |      |
| S.I.G.Y.C.O.P Résultat : O = 5     |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Perte auditive asymétrique : 22.50 |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Conditions                         |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Emission : Pulsé                   |     | Pas : 5dB       |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Mode Manuel                        |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |