


MEDVIE

Date du test: 15/05/2024 10:44:18


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

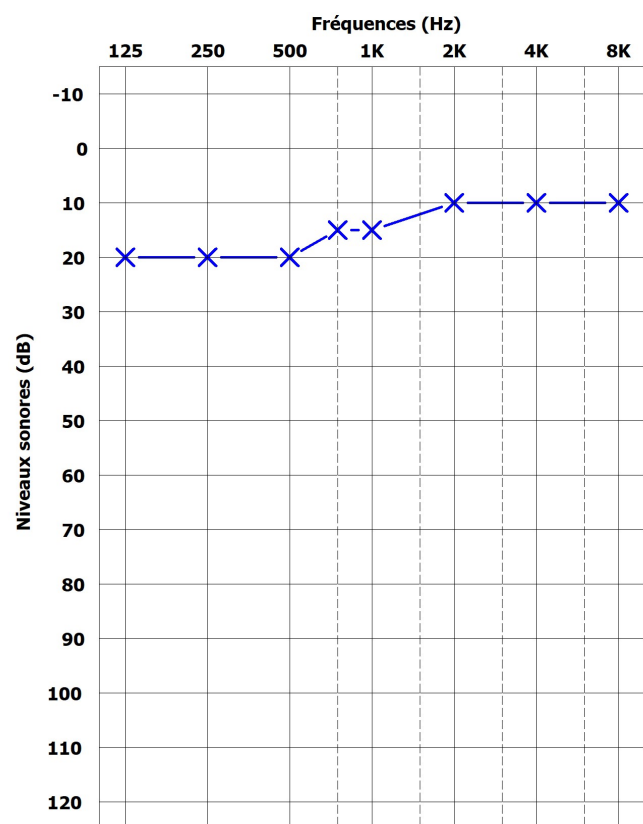

Oreille Gauche

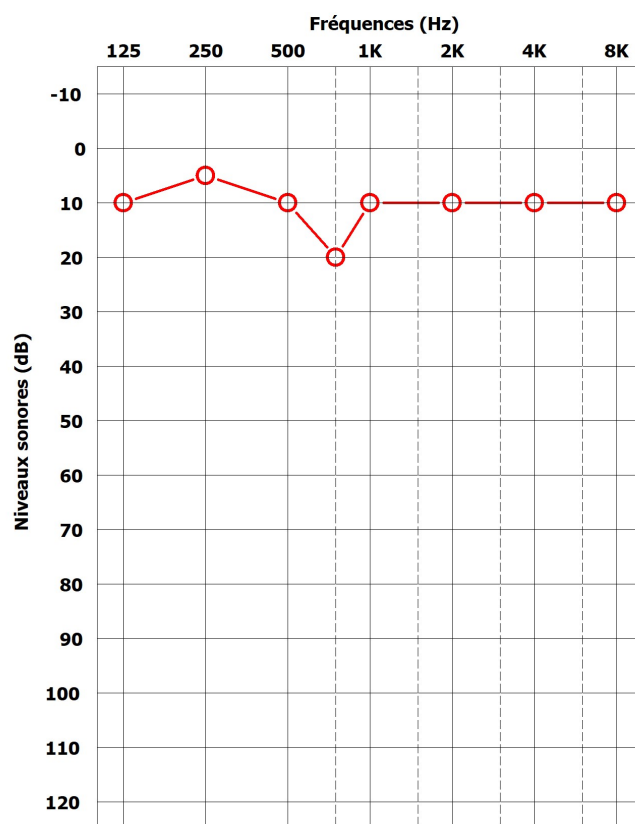

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	15	15		10		10		10
CA Droit	10	5	10	20	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	KOUKOUMA MORY WOUH FN
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24051510393609375

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021