


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 10:44:11

Durée: 6mn 43s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

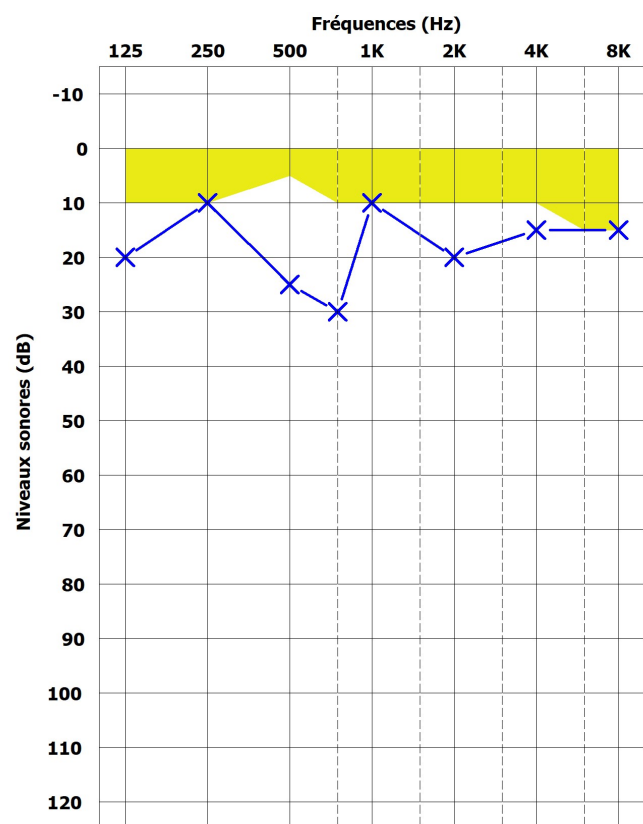

Oreille Gauche

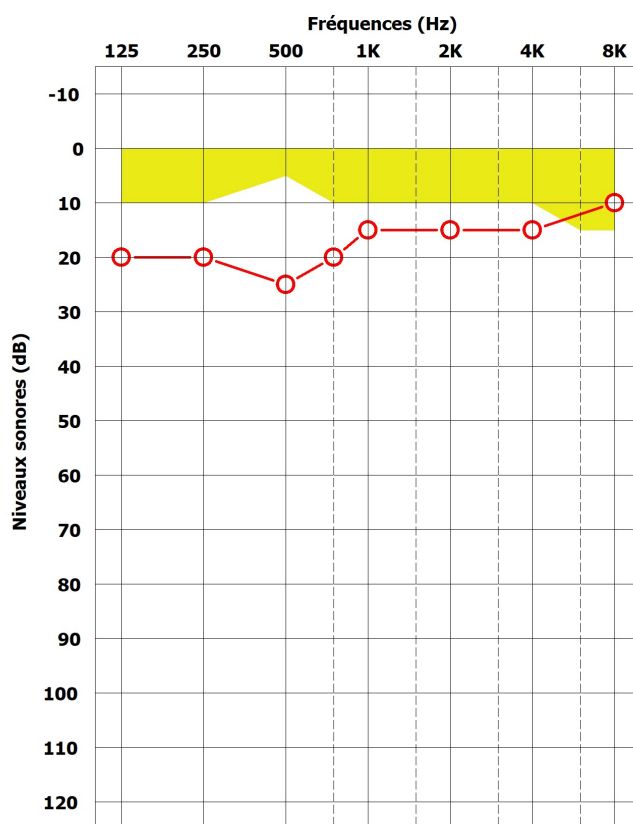

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	25	30	10		20		15		15
CA Droit	20	20	25	20	15		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	BAMBA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24031410363498534

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021