


MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 14:49:36
Durée: 5mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24022914443574453

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

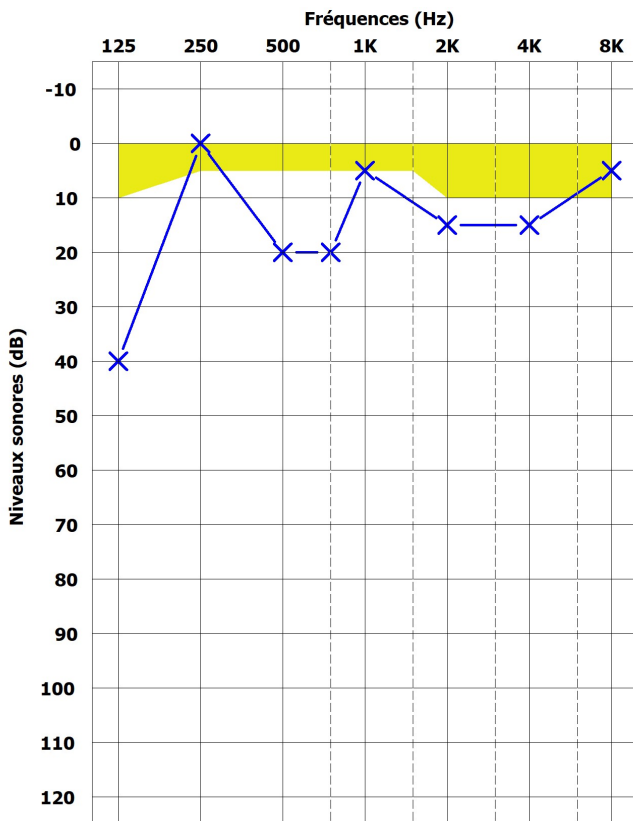

Oreille Gauche

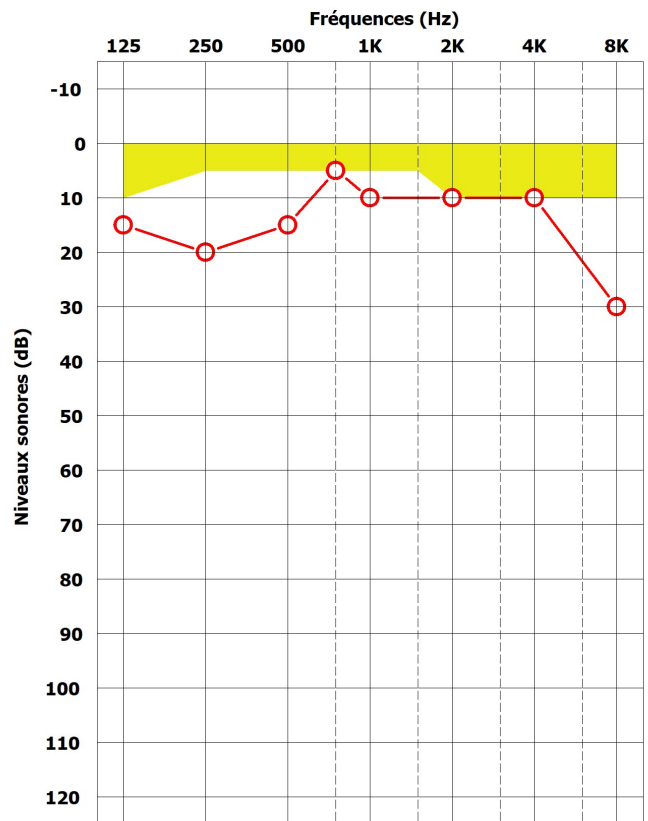

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	0	20	20	5		15		15		5
CA Droit	15	20	15	5	10		10		10		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes