

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:23:24

Durée: 4mn 01s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	MENG XIANWU
Date de naissance	26/11/1974
Age	50
Société	CR18
ID	25031812212866355

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

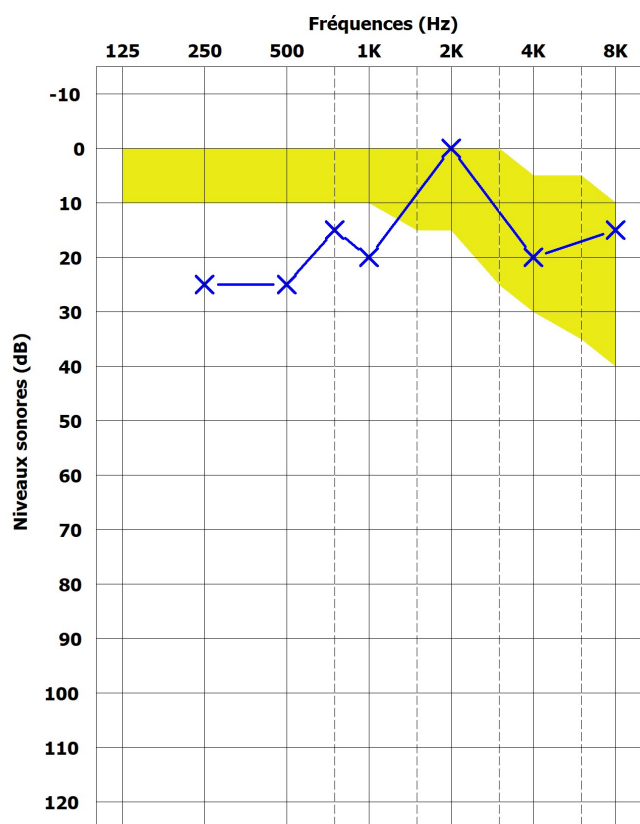

Oreille Gauche

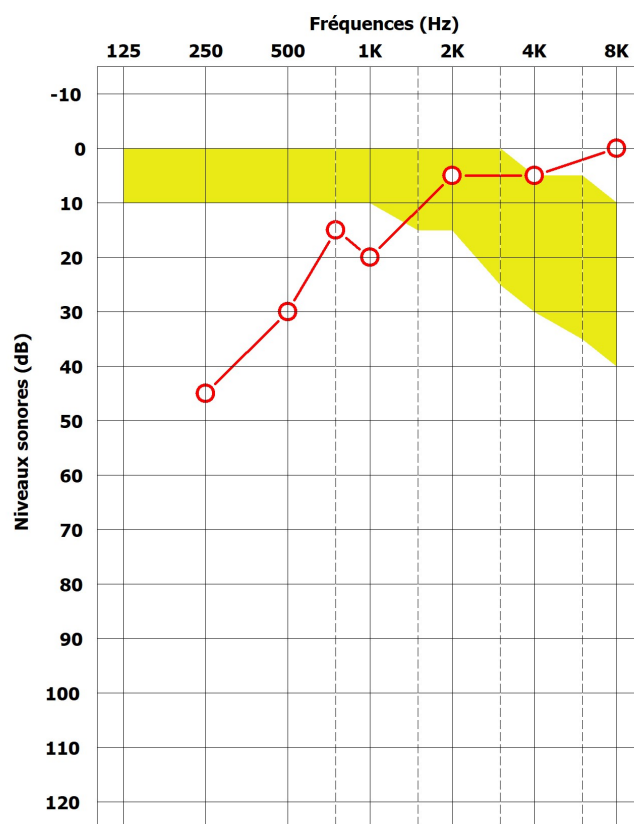

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	20		0		20		15
CA Droit		45	30	15	20		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes