

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 13:26:32

Durée: 6mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KANTE MAMADY
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24032813233726021

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

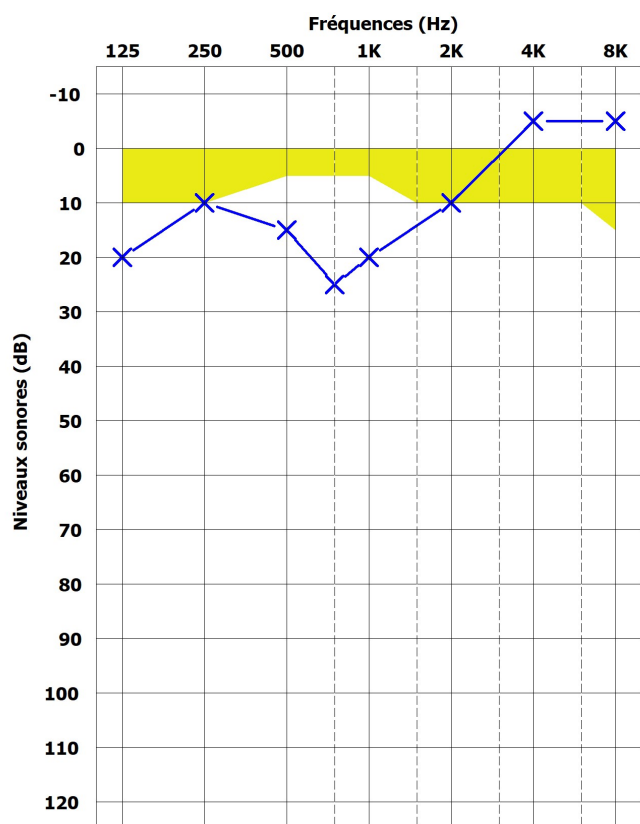

Oreille Gauche

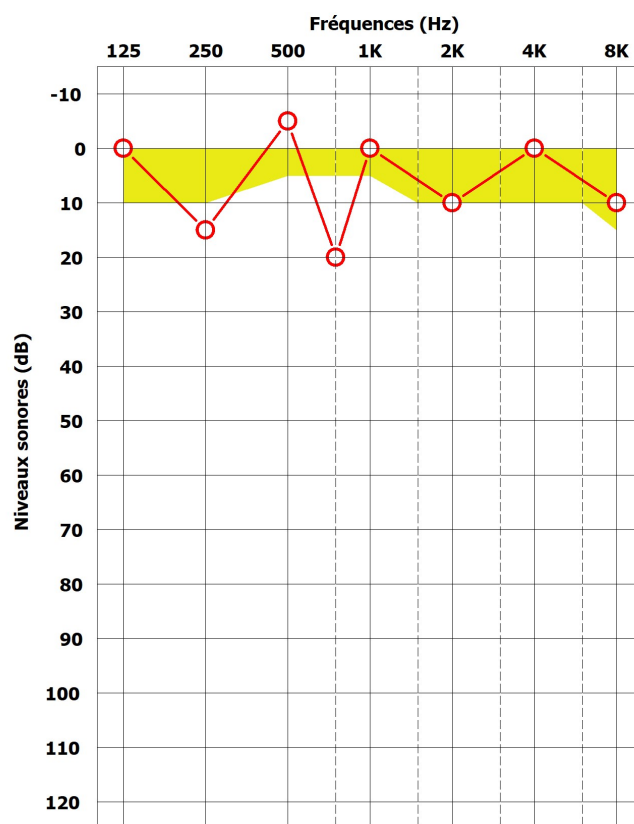

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	15	25	20		10		-5		-5
CA Droit	0	15	-5	20	0		10		0		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes