



Données Patient	TRAORE ALY
Date de naissance	01/03/1990
Age	34
Société	CR18
ID	25010313485563946

Date du test: 03/01/2025 13:51:02
 Durée: 4mn 18s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

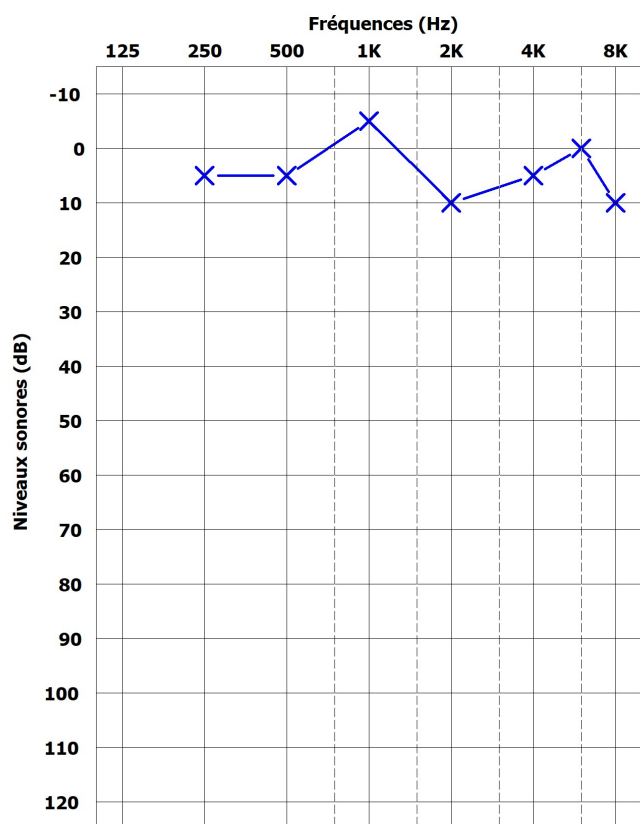

Oreille Gauche

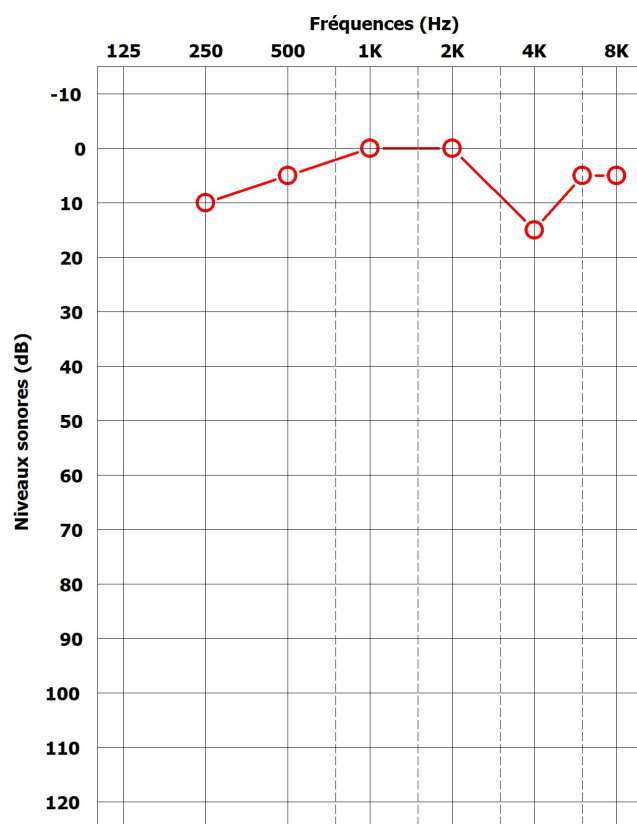

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5		-5		10		5	0	10
CA Droit		10	5		0		0		15	5	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes