


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 12:59:39
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KABA KALILOU	
Date de naissance	10/12/1990
Age	33
Société	CR18
ID	24093012322351160

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

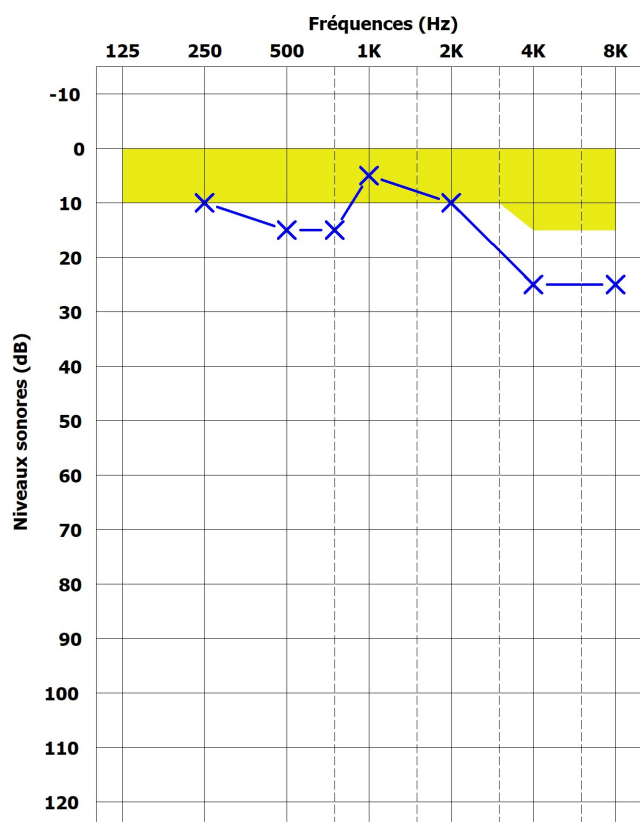

Oreille Gauche

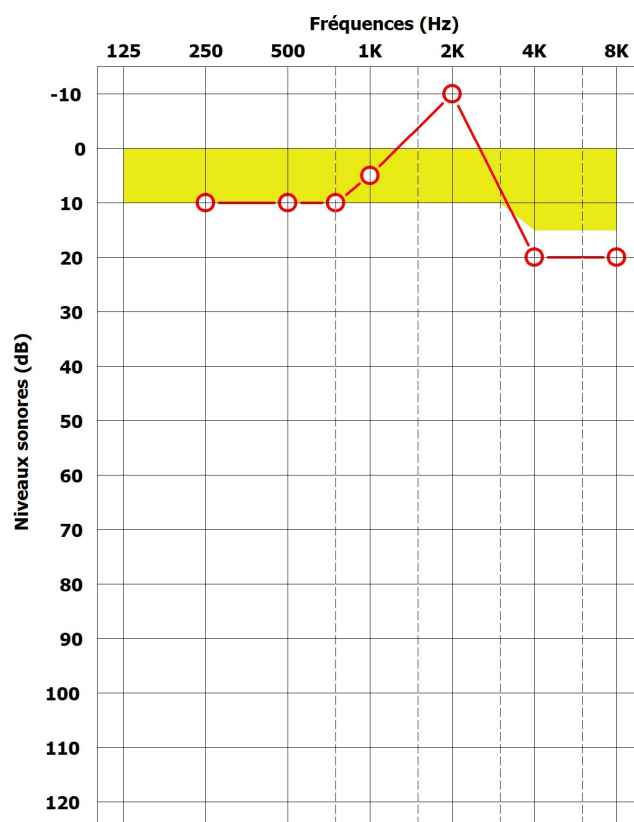

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	5		10		25		25
CA Droit		10	10	10	5		-10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes