



Données Patient		KEÏTA MAMY
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24050415581281467	

Date du test: 04/05/2024 16:02:28
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

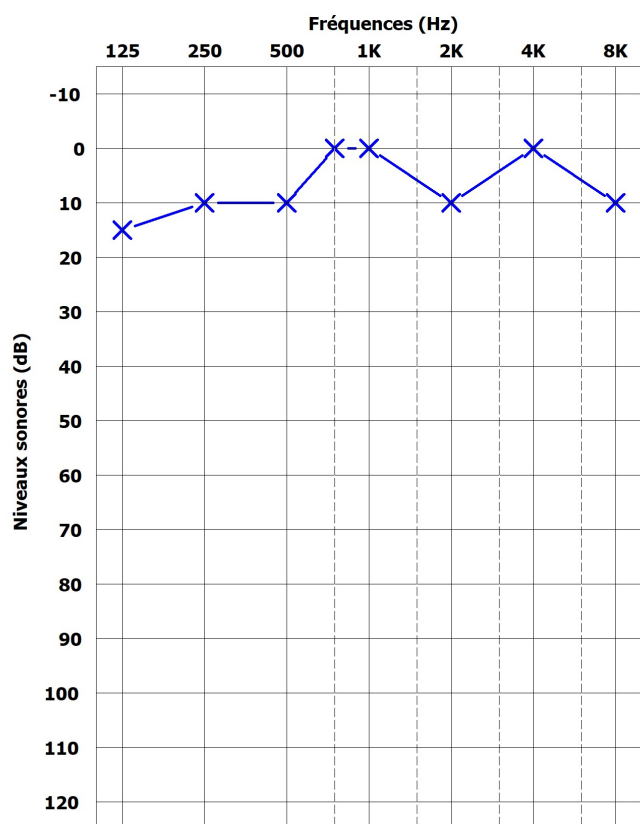

Oreille Gauche

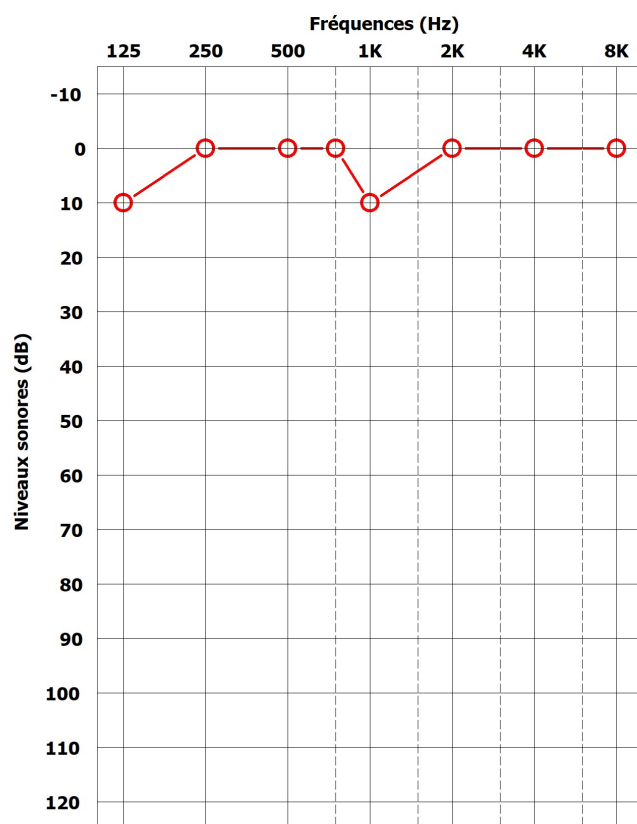

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	10	0	0		10		0		10
CA Droit	10	0	0	0	10		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes