

MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 18:37:07

Durée: 3mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
JIANWEI SHEN	
Date de naissance	28/12/1973
Age	51
Société	CR18
ID	25070418313218371

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

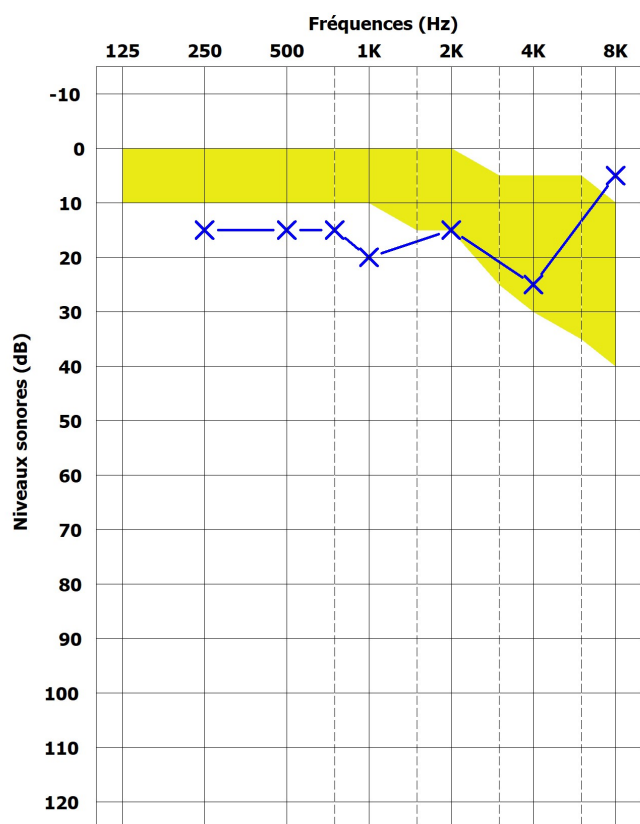

Oreille Gauche

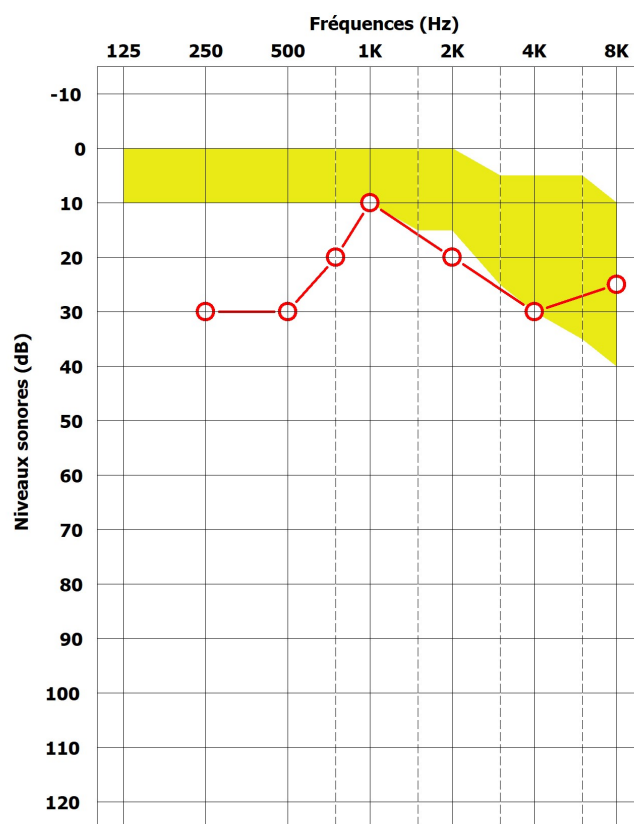

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	20		15		25		5
CA Droit		30	30	20	10		20		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes