


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 16:37:13
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
KOUROUMA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24051016315362065

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

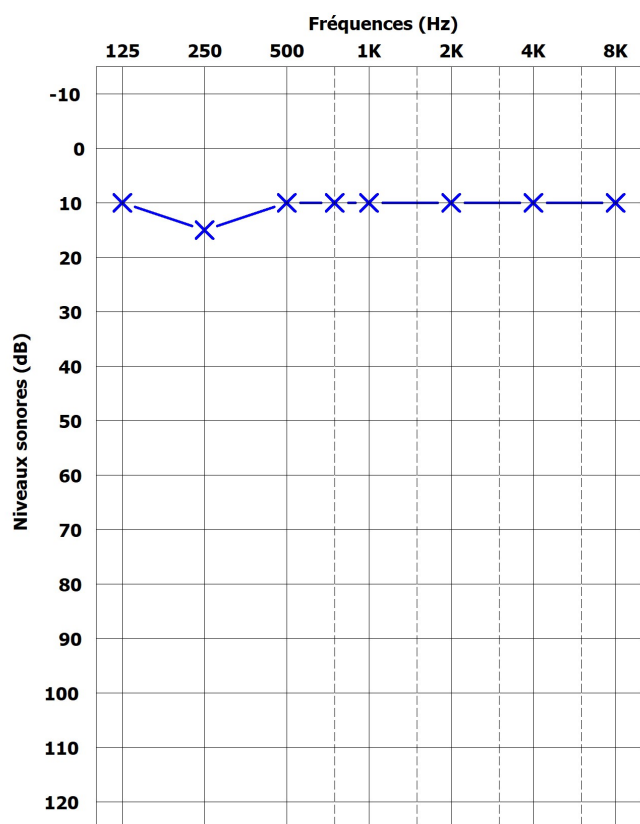

Oreille Gauche

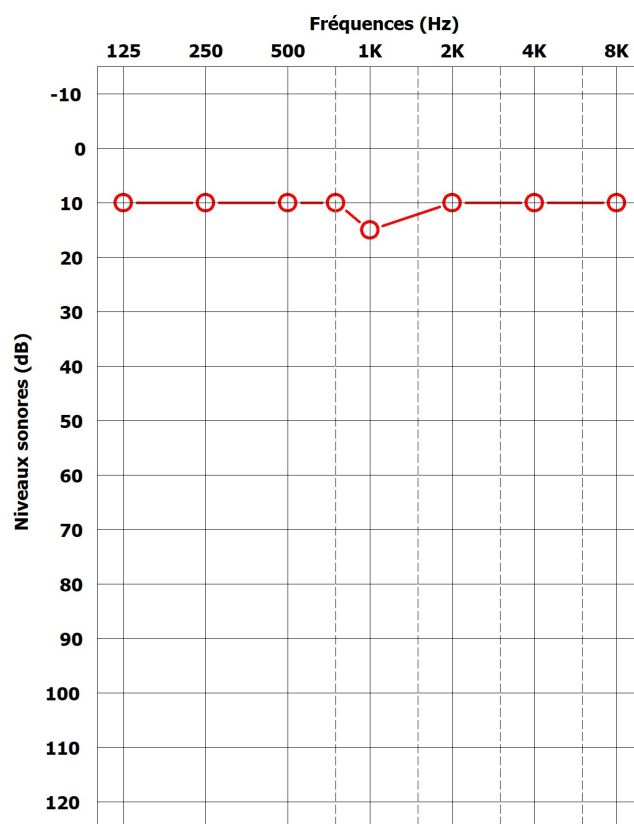

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	10	10	10		10		10		10
CA Droit	10	10	10	10	15		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes