


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:51:59
Durée: 4mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SARAN	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CR18
ID	24092919273822860

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

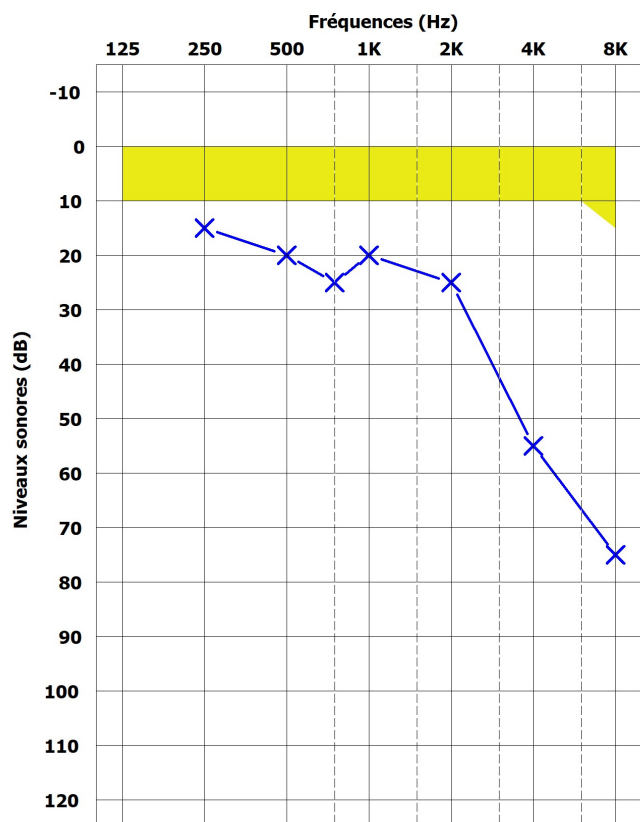

Oreille Gauche

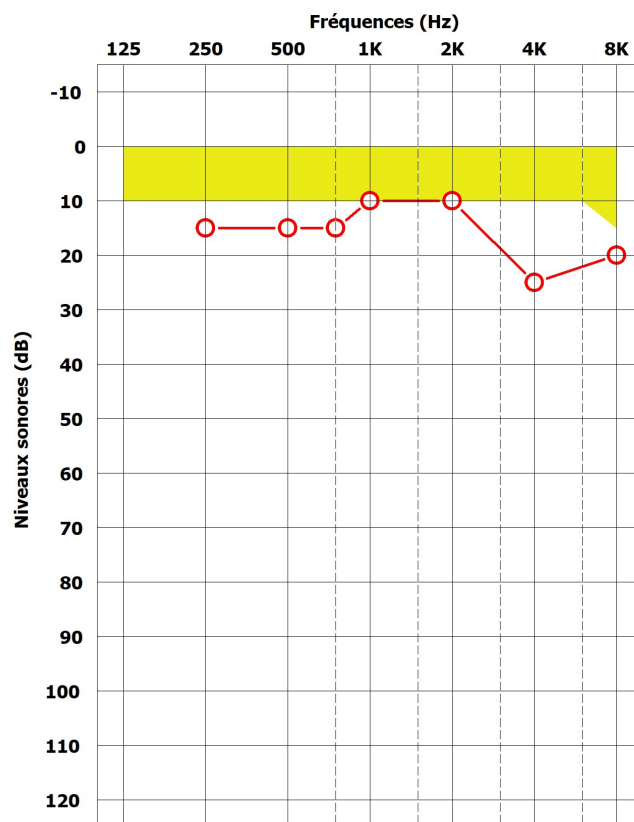

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	20		25		55		75
CA Droit		15	15	15	10		10		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes