


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 11:16:17

Durée: 4mn 56s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

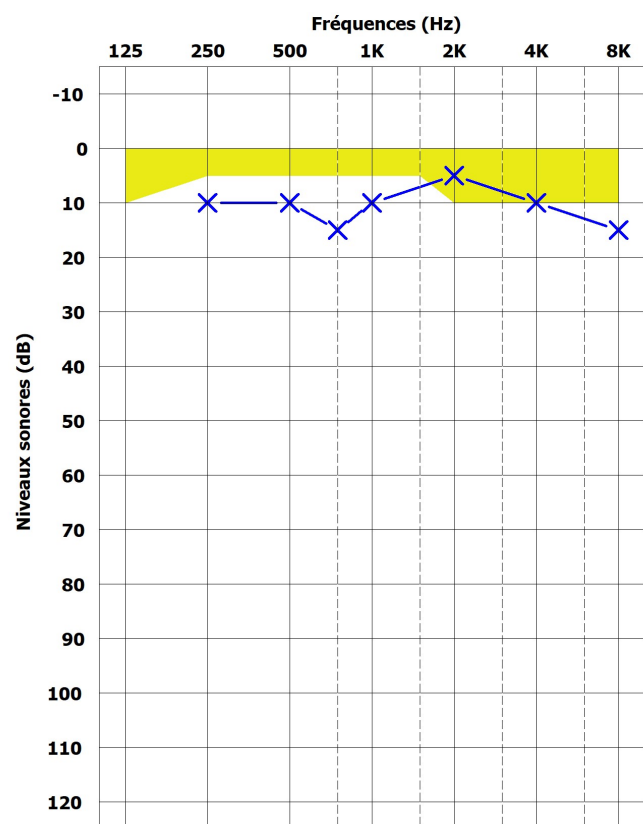

Oreille Gauche

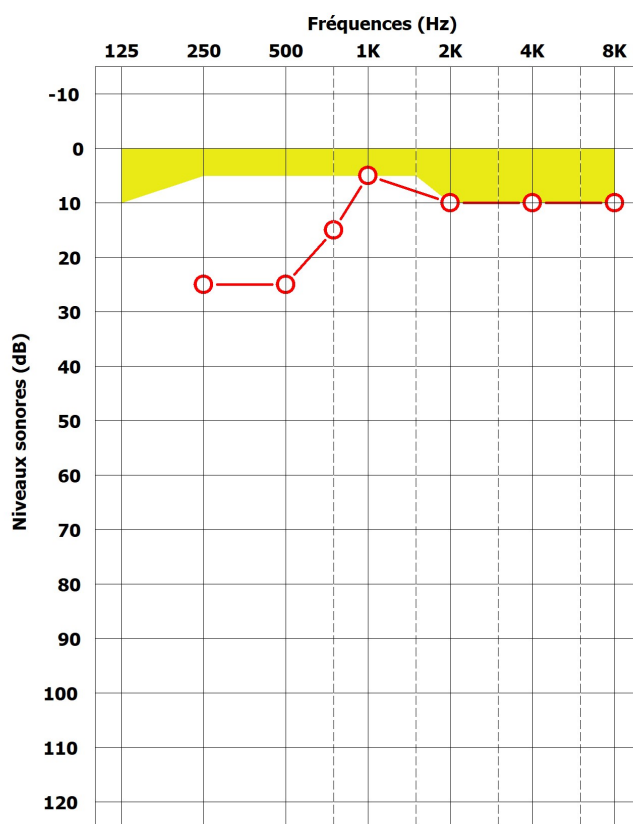

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	10		5		10		15
CA Droit		25	25	15	5		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO MAMADOU MOUCTAR
Date de naissance	04/07/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100111143021087

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021