


MEDVIE

Date du test: 17/04/2024 14:30:20

Durée: 9mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

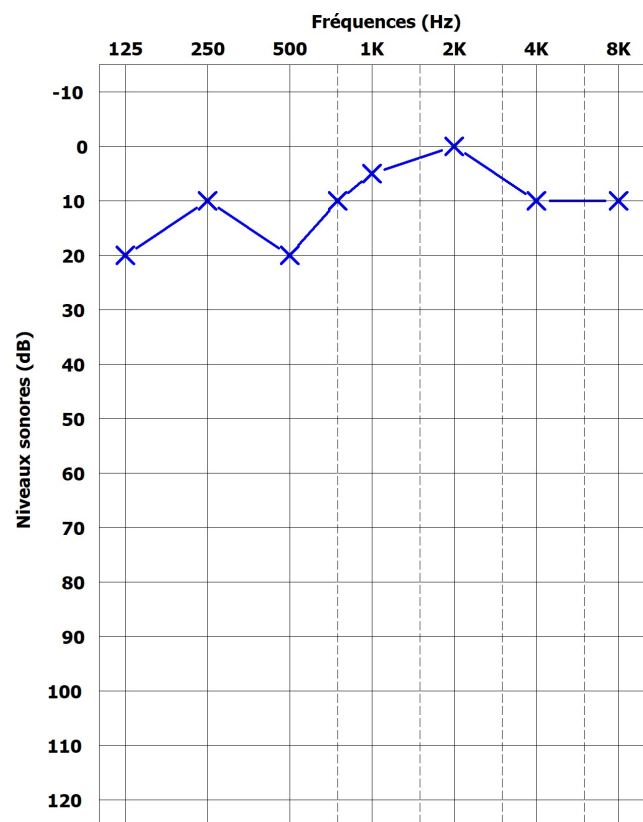

Oreille Gauche

Données Patient	
SANOH NAINY	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24041714274495028

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

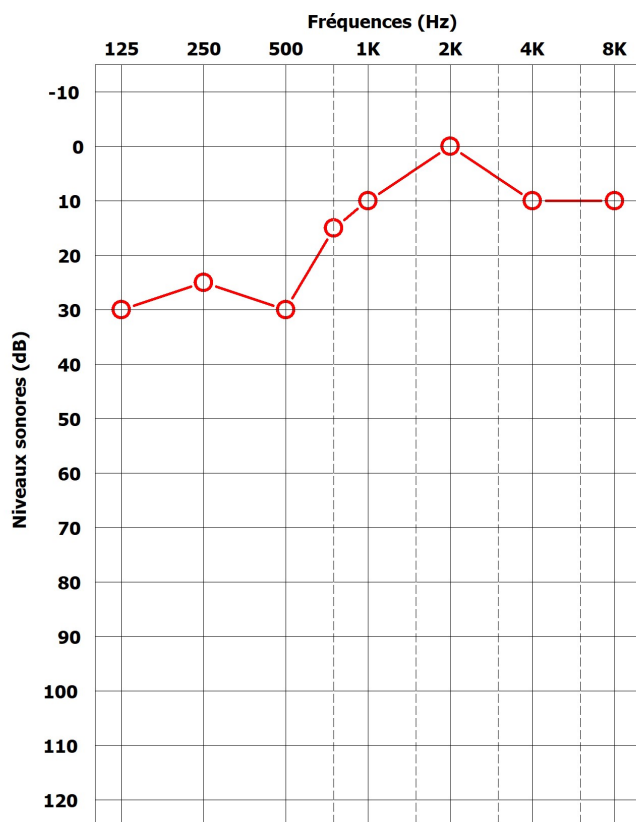

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	20	10	5		0		10		10
CA Droit	30	25	30	15	10		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes