

MEDVIE BEYLA

Date du test: 16/12/2024 13:14:35
Durée: 6mn 55s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

CONDE SIKA


Date de naissance: 01/01/1999
Age: 25
Société: CR18
ID: 24121613131988071

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

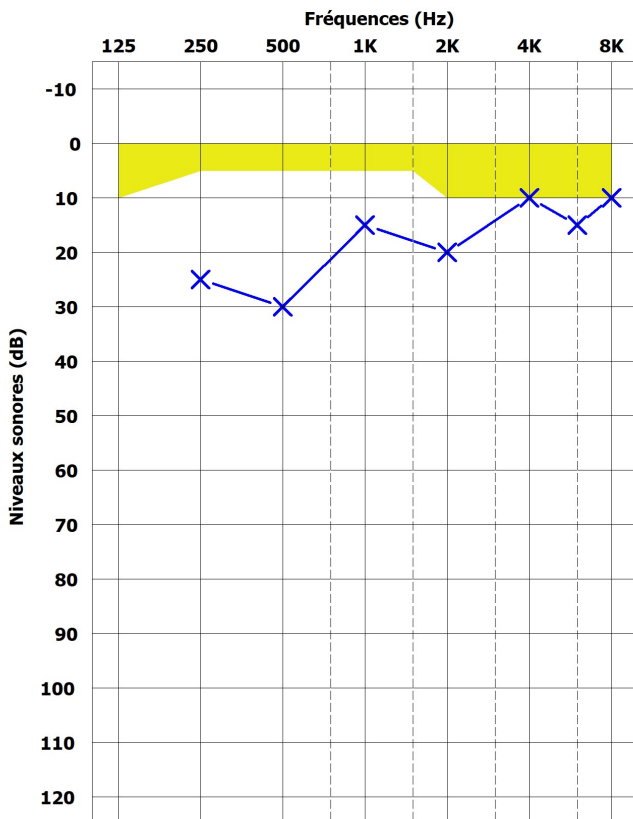

Oreille Gauche

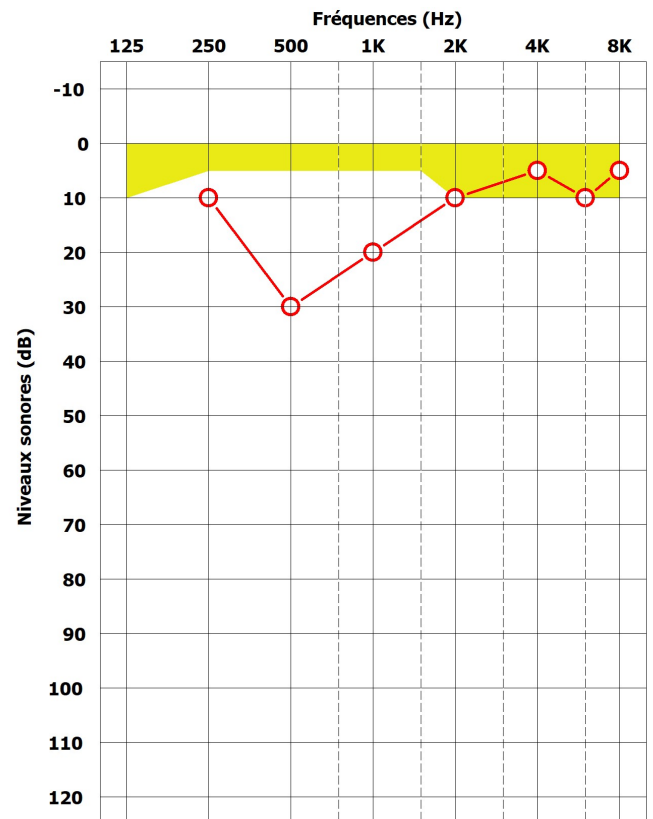

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30		15		20		10	15	10
CA Droit		10	30		20		10		5	10	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	20,0 dB

Notes