

MEDVIE


Date du test: 03/04/2025 15:07:41

Durée: 4mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHANG KEBIN
Date de naissance	04/03/1978
Age	47
Société	CR18
ID	25040314561916567

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

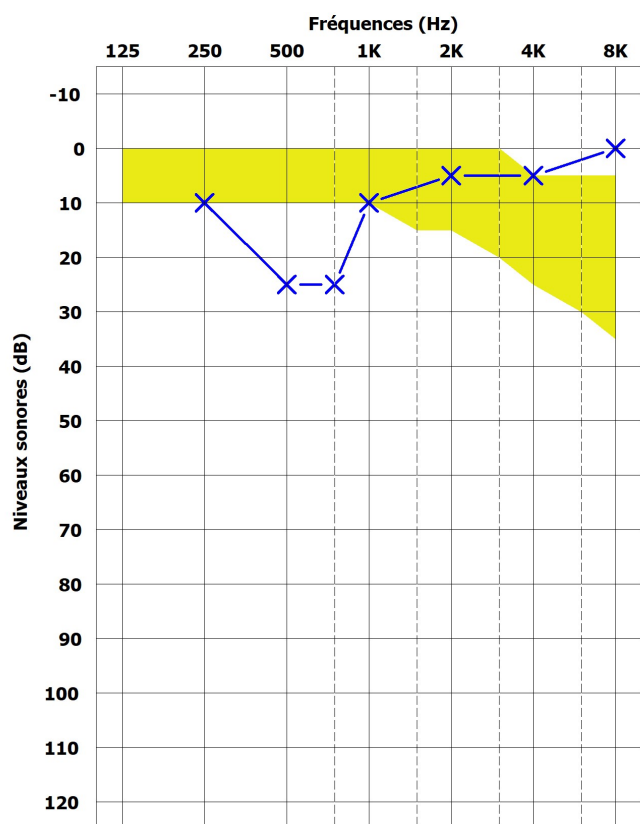

Oreille Gauche

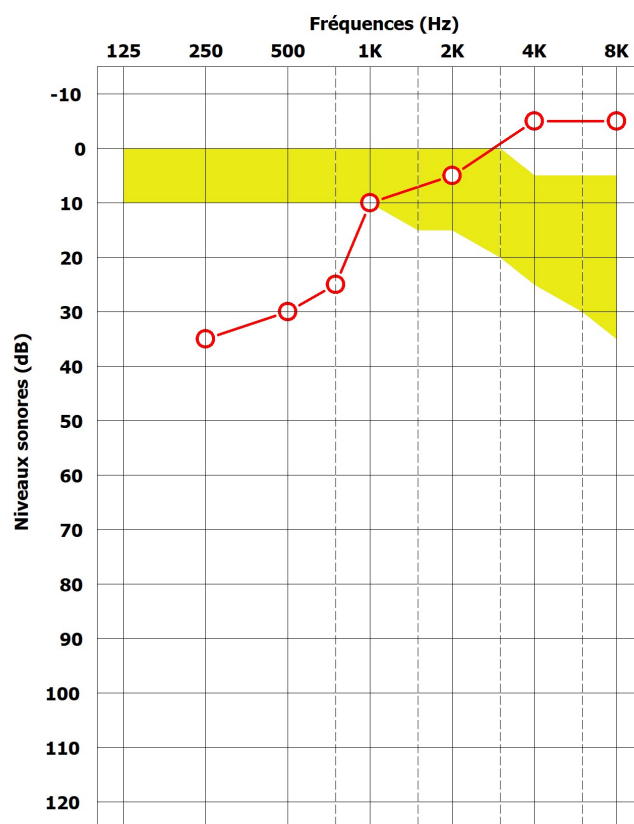

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	25	10		5		5		0
CA Droit		35	30	25	10		5		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes