


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 13:31:36
Durée: 4mn 17s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24093013160408840

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

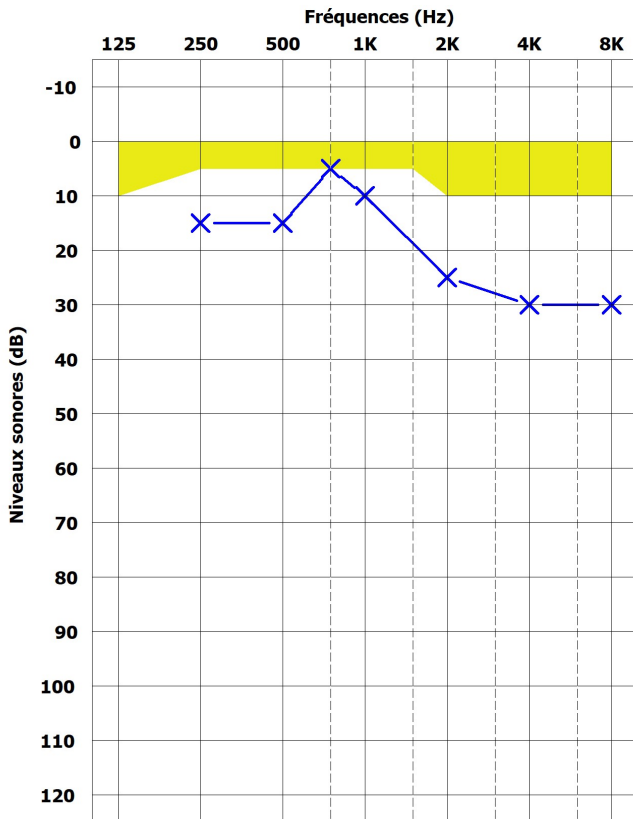

Oreille Gauche

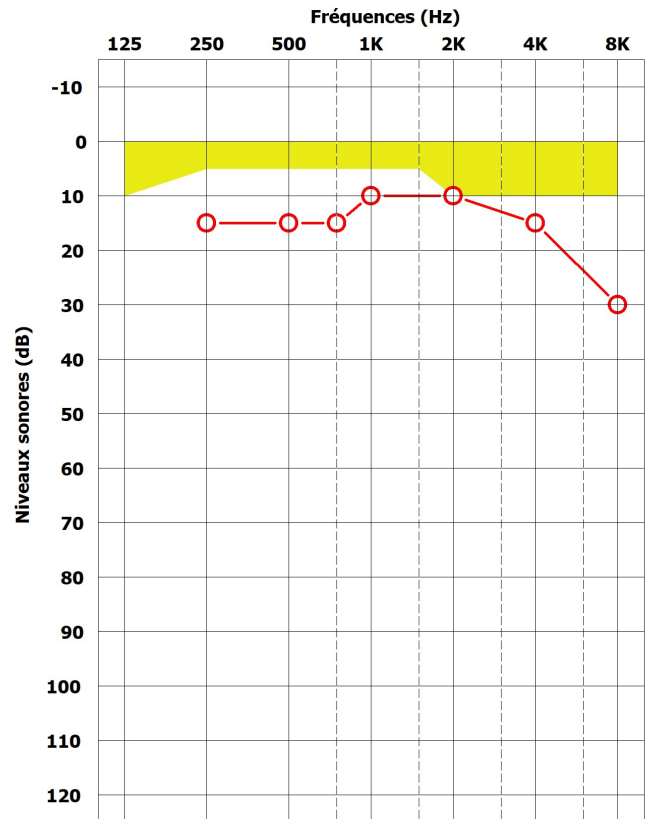

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	5	10		25		30		30
CA Droit		15	15	15	10		10		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes