


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 16:40:04

Durée: 4mn 56s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

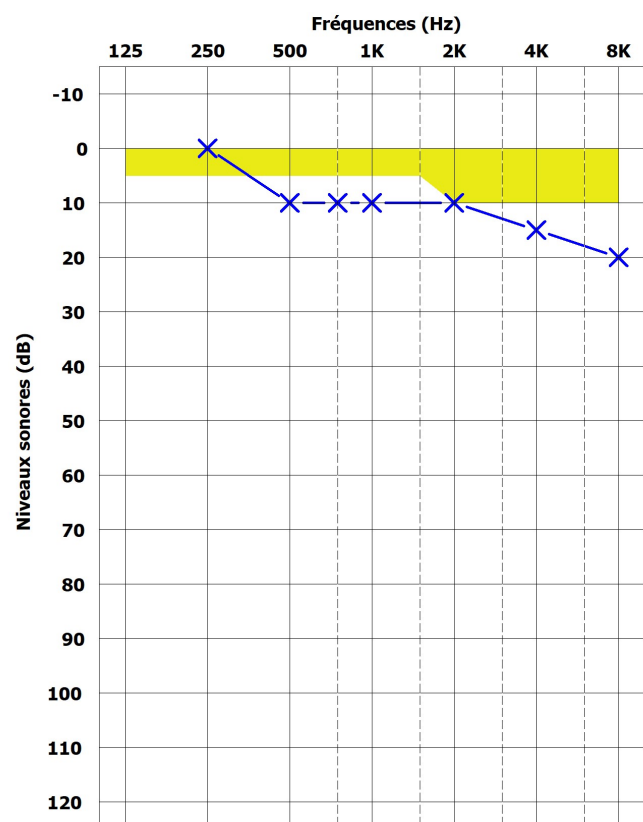

Oreille Gauche

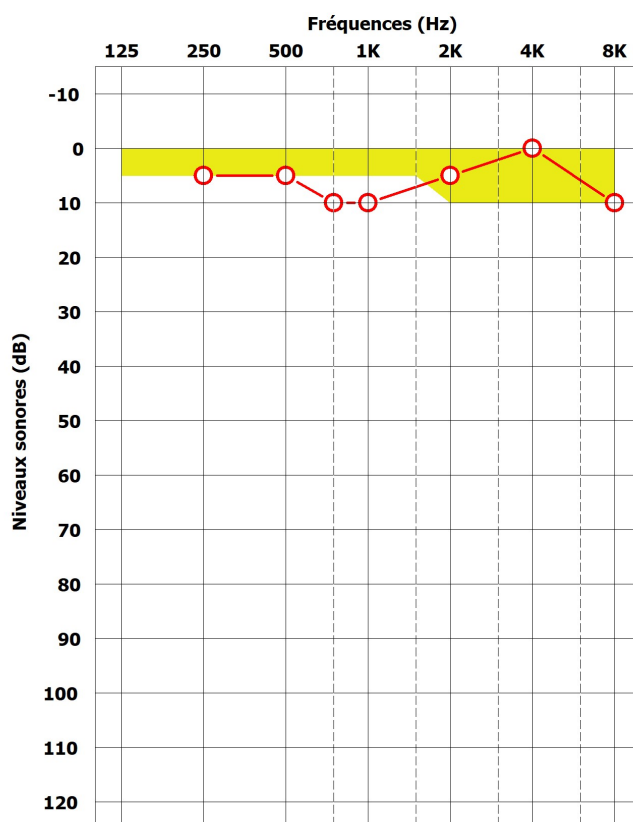

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		10		15		20
CA Droit		5	5	10	10		5		0		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24093016210494463

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021