


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 17:11:39
Durée: 4mn 53s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MAMADY
Date de naissance	23/07/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24092917010093684

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

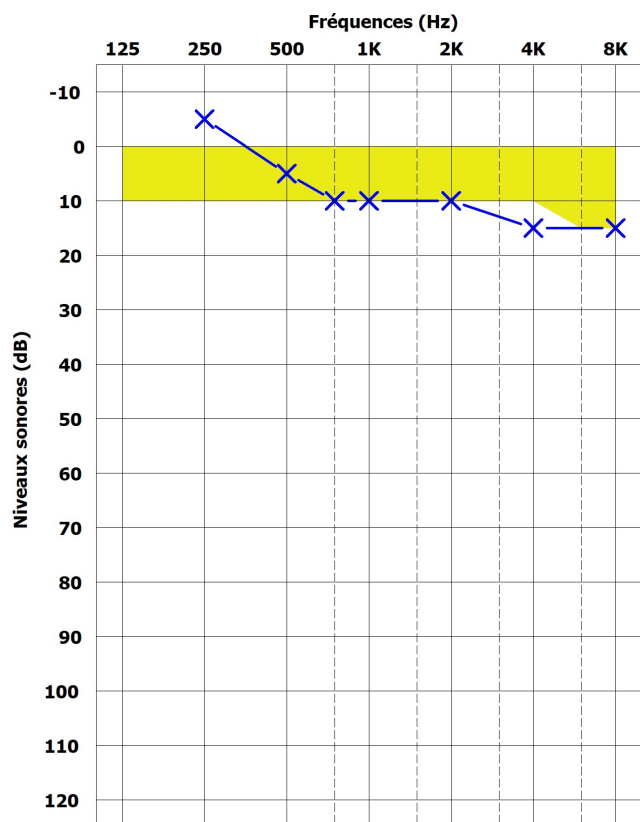

Oreille Gauche

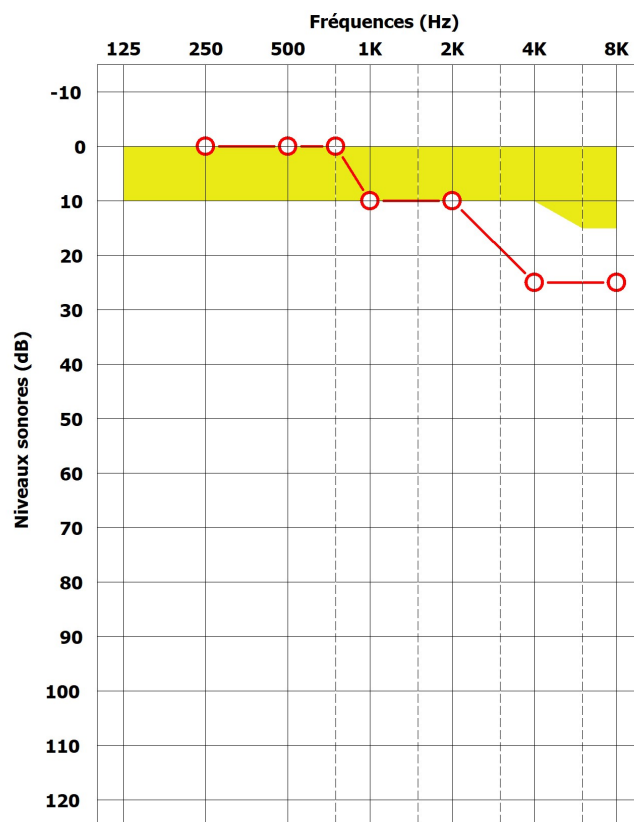

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	10	10		10		15		15
CA Droit		0	0	0	10		10		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes