



Données Patient		CHERIF IBRAHIMA
Date de naissance	13/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24050517320917272	

Date du test: 05/05/2024 17:34:22
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

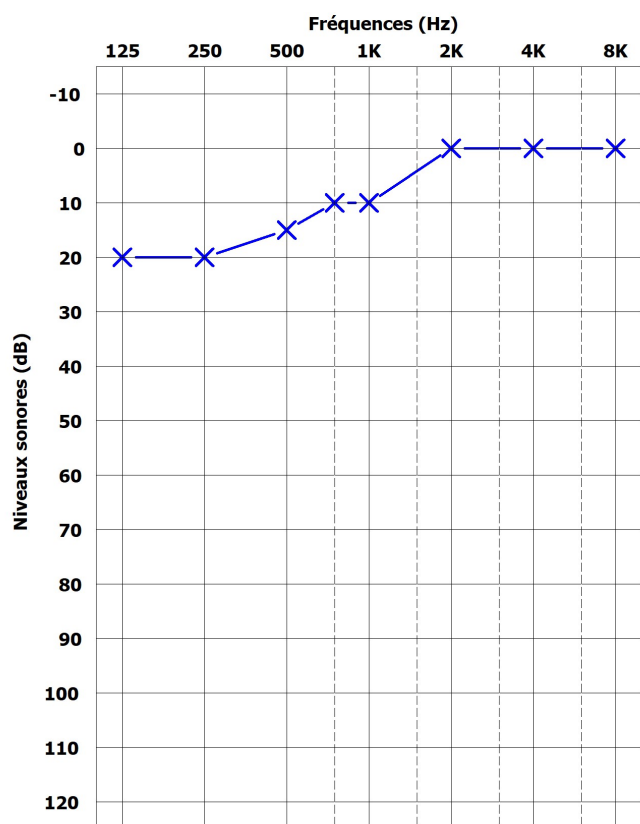

Oreille Gauche

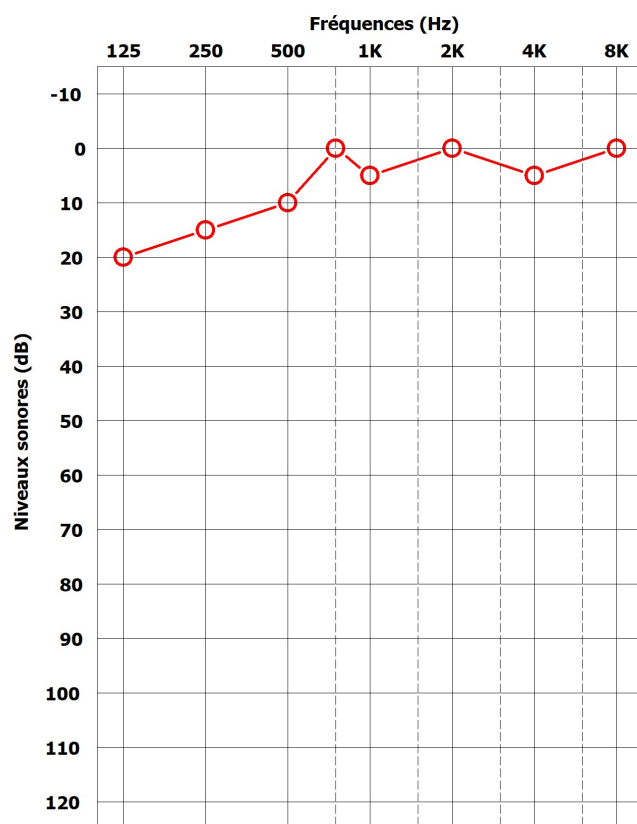

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	15	10	10		0		0		0
CA Droit	20	15	10	0	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes