


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 13:52:26

Durée: 4mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

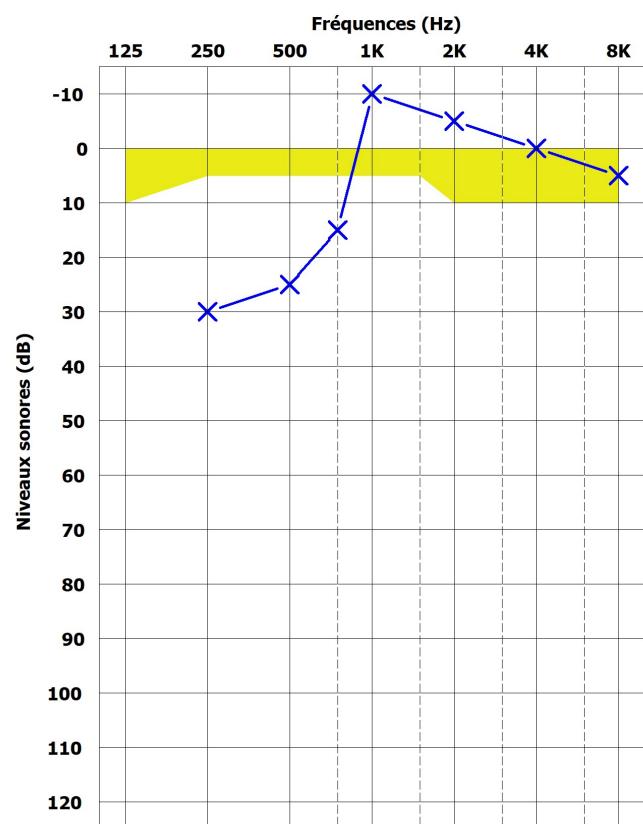

Oreille Gauche

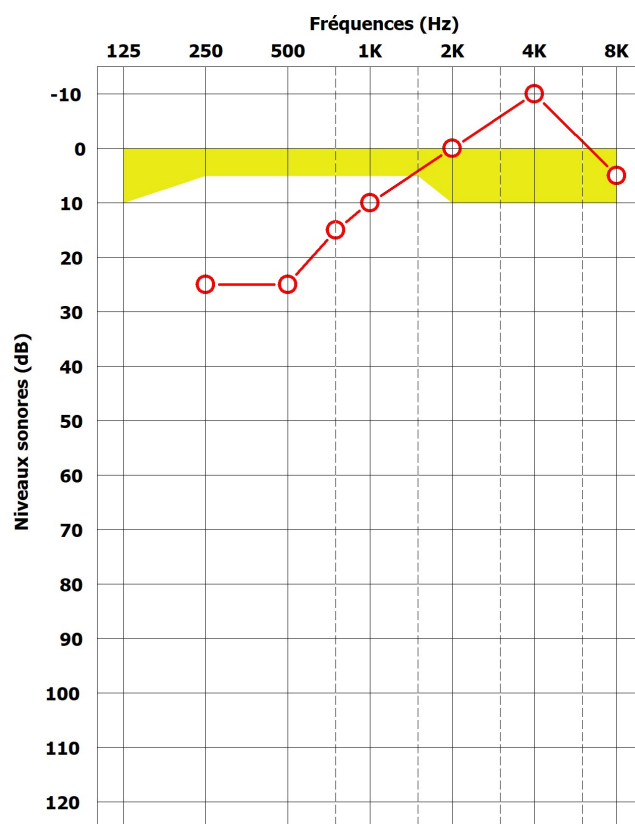

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	-10		-5		0		5
CA Droit		25	25	15	10		0		-10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	
KOUROUMA ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24093013340722432

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021