

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 17:31:40

Durée: 4mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SIDIBE IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25082117274894901

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

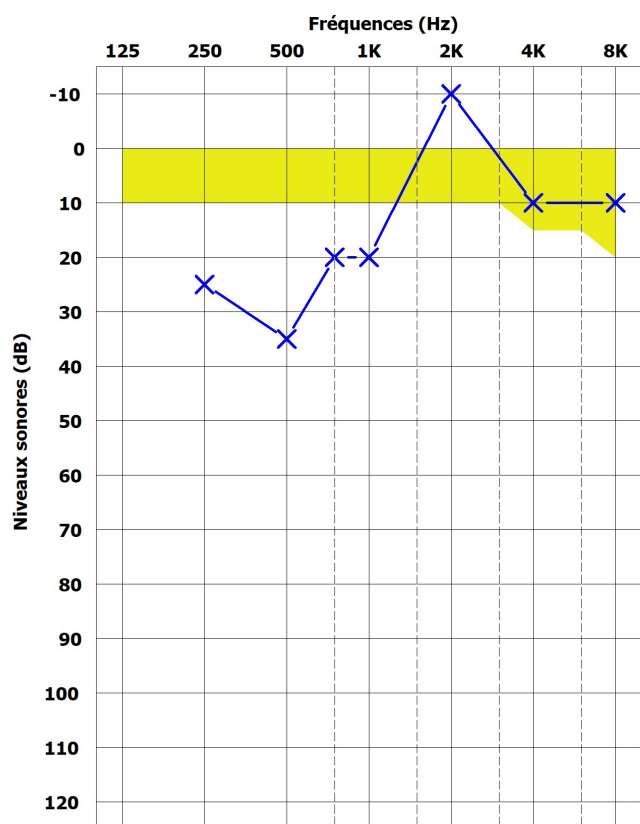

Oreille Gauche

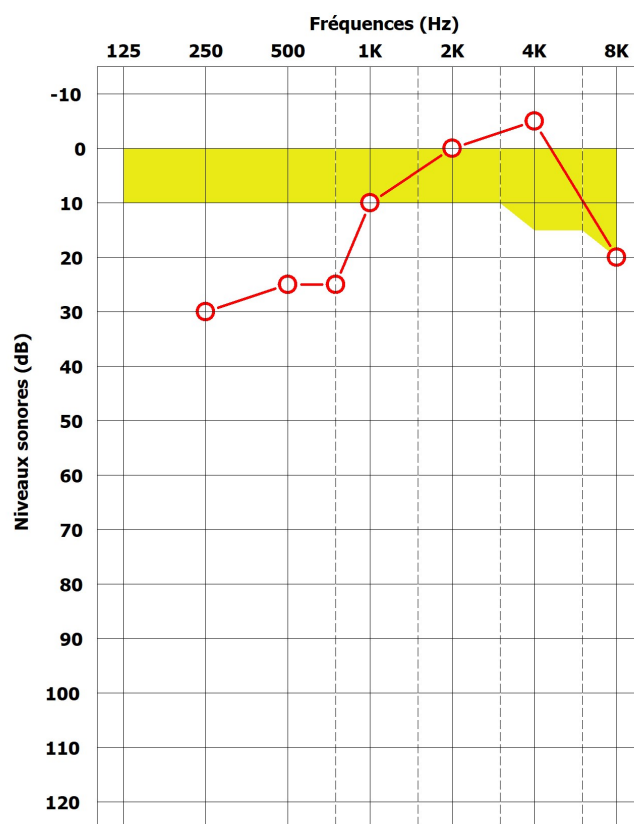

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	20		-10		10		10
CA Droit		30	25	25	10		0		-5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes