

MEDVIE


Date du test: 20/08/2025 16:10:47

Durée: 4mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/1999	
Age	26	
Société	CR18	
ID	25082016092771171	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

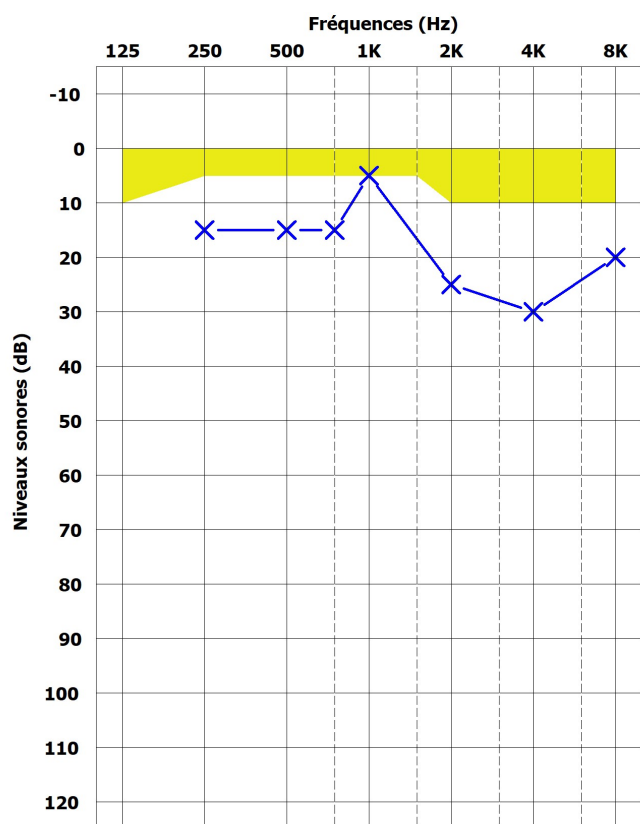

Oreille Gauche

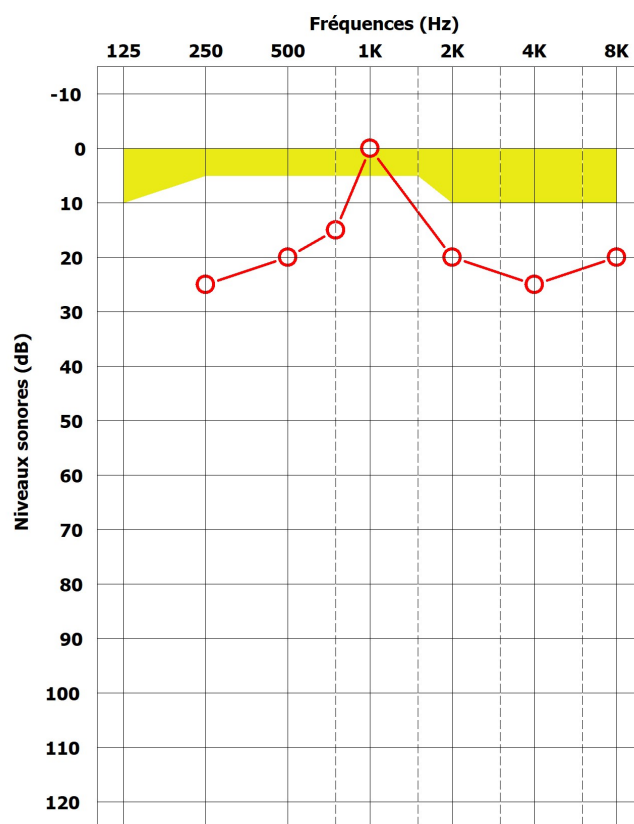

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	5		25		30		20
CA Droit		25	20	15	0		20		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes