


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 12:51:52

Durée: 5mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

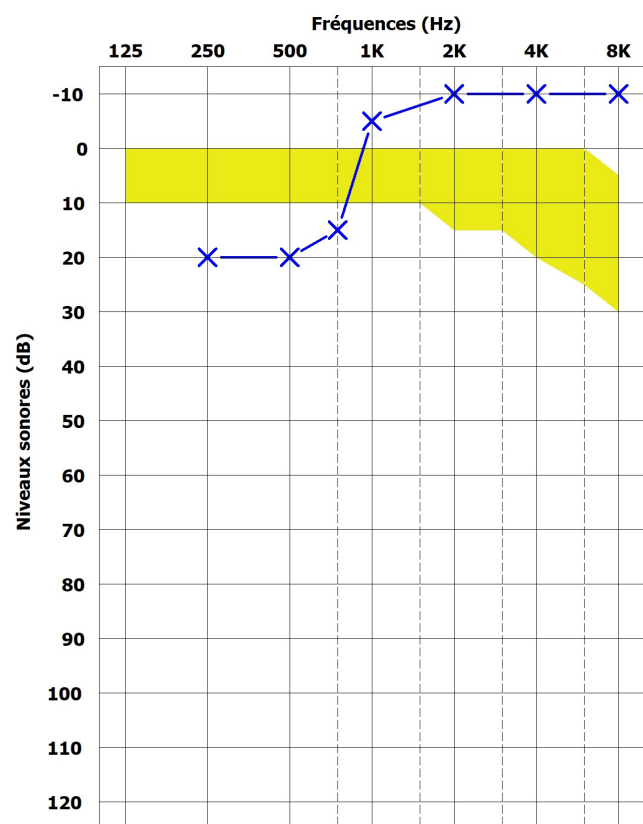

Oreille Gauche

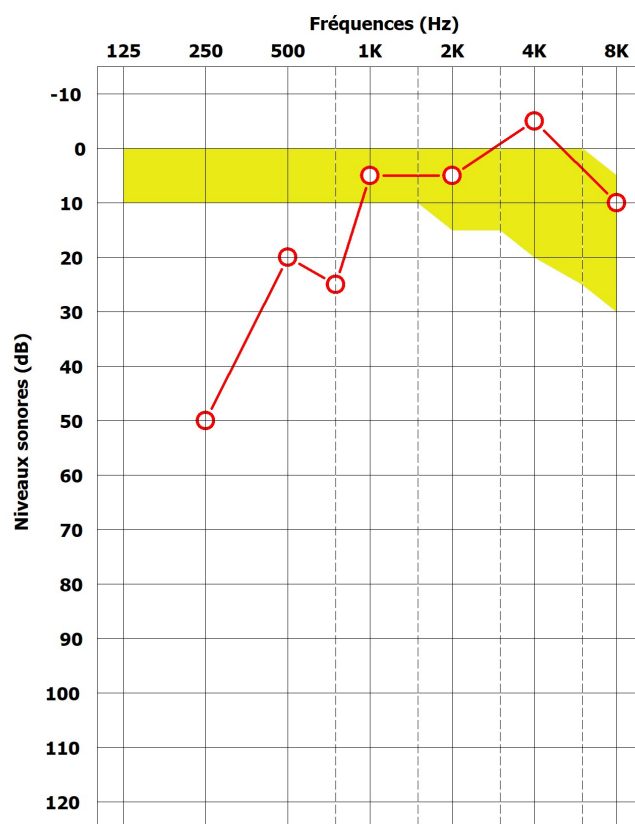

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	-5		-10		-10		-10
CA Droit		50	20	25	5		5		-5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1982
Age	43
Société	CR18
ID	25031312423600273

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021