


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 12:57:16
Durée: 5mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
WENSHAN ZHAO	
Date de naissance	18/07/1971
Age	53
Société	CR18
ID	25070412545763147

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

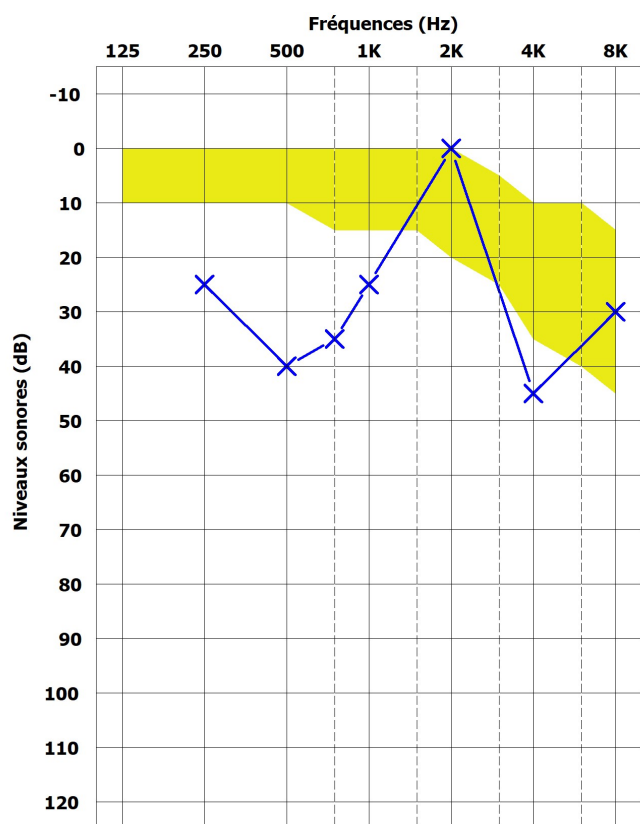

Oreille Gauche

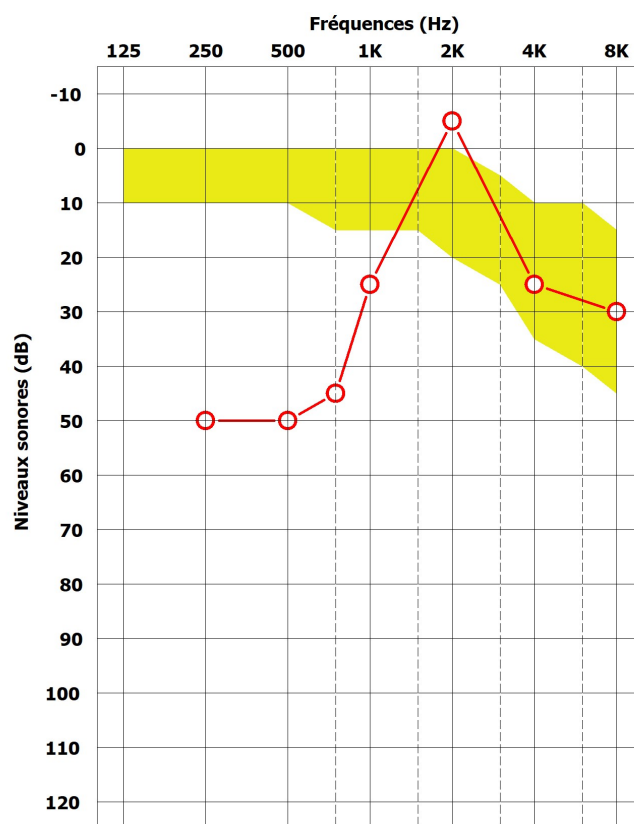

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	35	25		0		45		30
CA Droit		50	50	45	25		-5		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes