

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 13:56:03

Durée: 4mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	02/04/1992
Age	33
Société	CR18
ID	25082113530914042

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

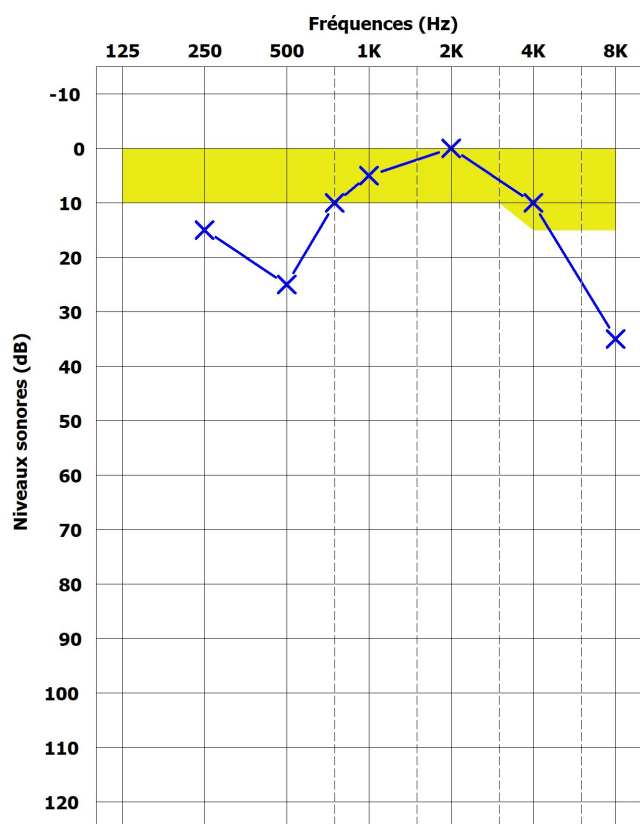

Oreille Gauche

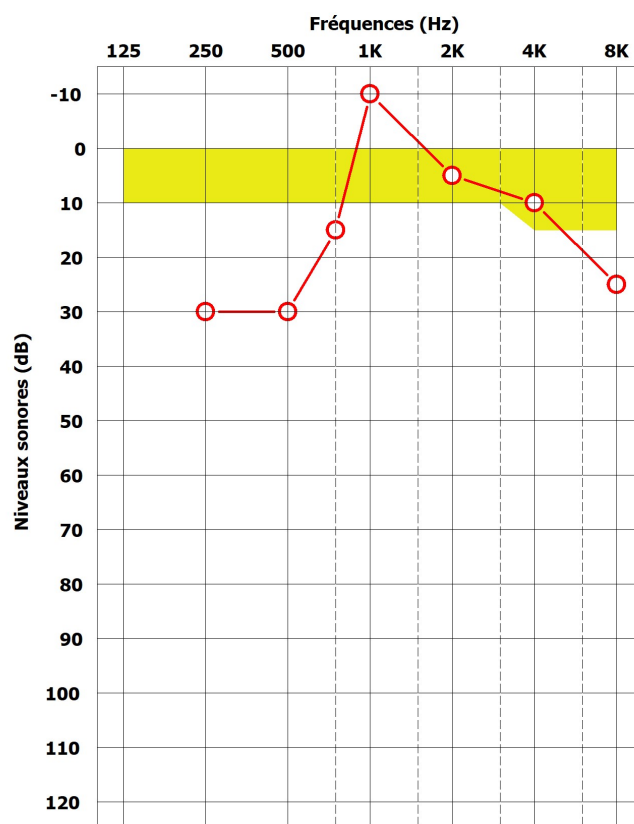

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	10	5		0		10		35
CA Droit		30	30	15	-10		5		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes