


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:52:07

Durée: 5mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

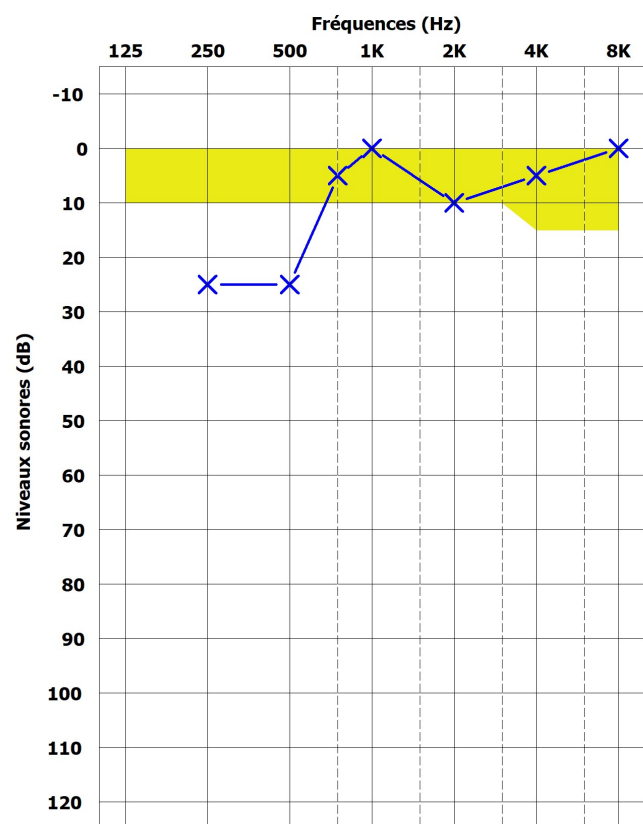

Oreille Gauche

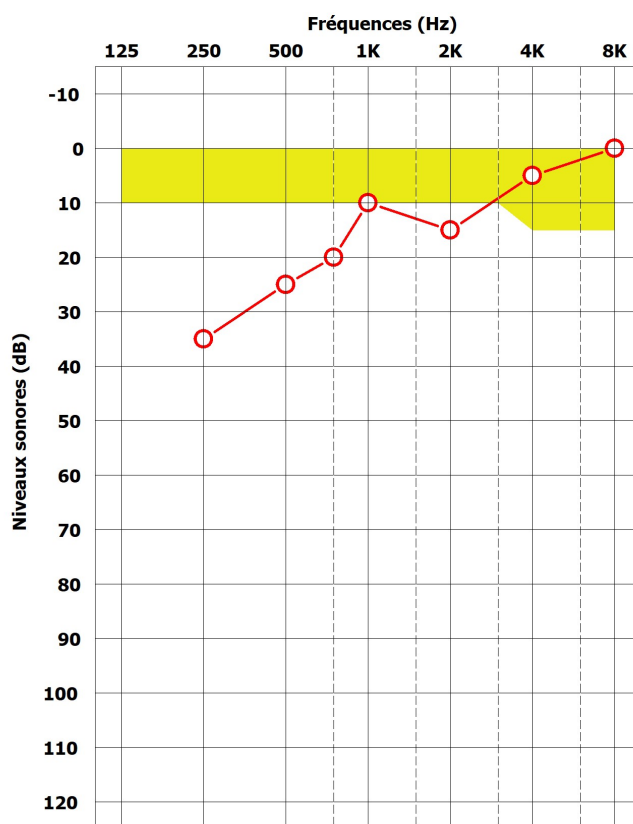

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	5	0		10		5		0
CA Droit		35	25	20	10		15		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	LAMAH PIERRE
Date de naissance	03/07/1990
Age	34
Société	CR18
ID	25031512290131271

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021