


MEDVIE


Date du test: 15/04/2025 13:24:07

Durée: 3mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

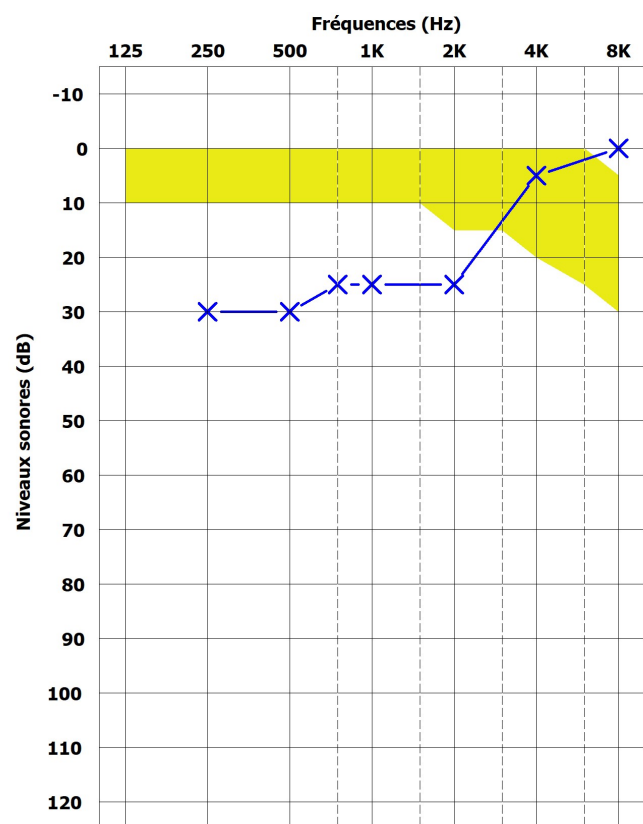

Oreille Gauche

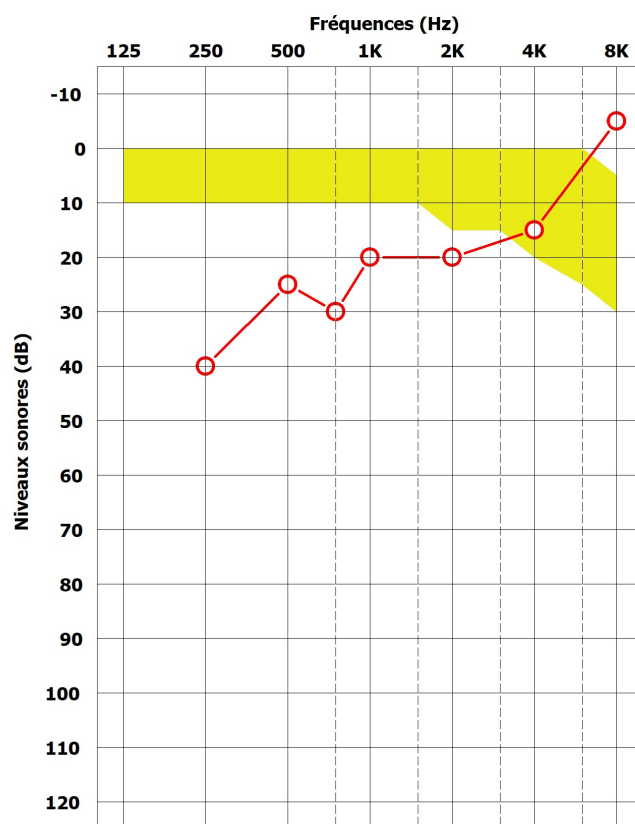

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		25		5		0
CA Droit		40	25	30	20		20		15		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE YAYA
Date de naissance	01/01/1982
Age	43
Société	CR18
ID	25041513114561128

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021