


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:30:54
Durée: 3mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1985
Age	40
Société	CR18
ID	25031313292716617

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

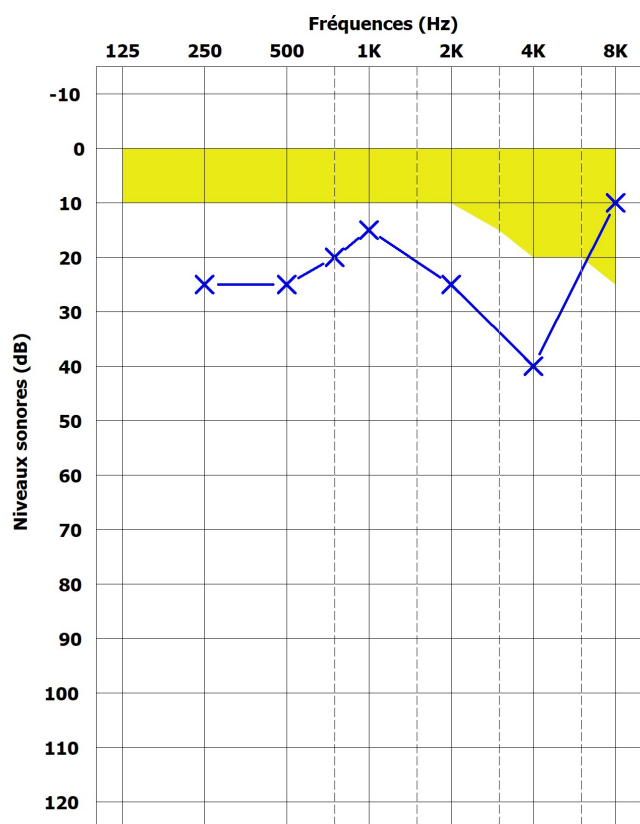

Oreille Gauche

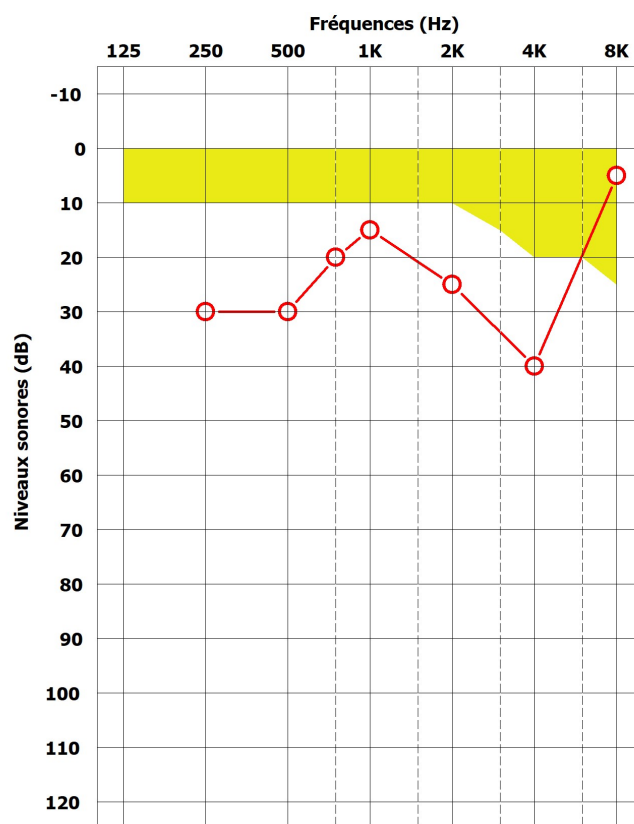

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		25		40		10
CA Droit		30	30	20	15		25		40		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes