



Données Patient	
SHEN JIANWEI	
Date de naissance	28/12/1973
Age	50
Société	CR18
ID	24050815375134419

Date du test: 08/05/2024 15:45:01
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

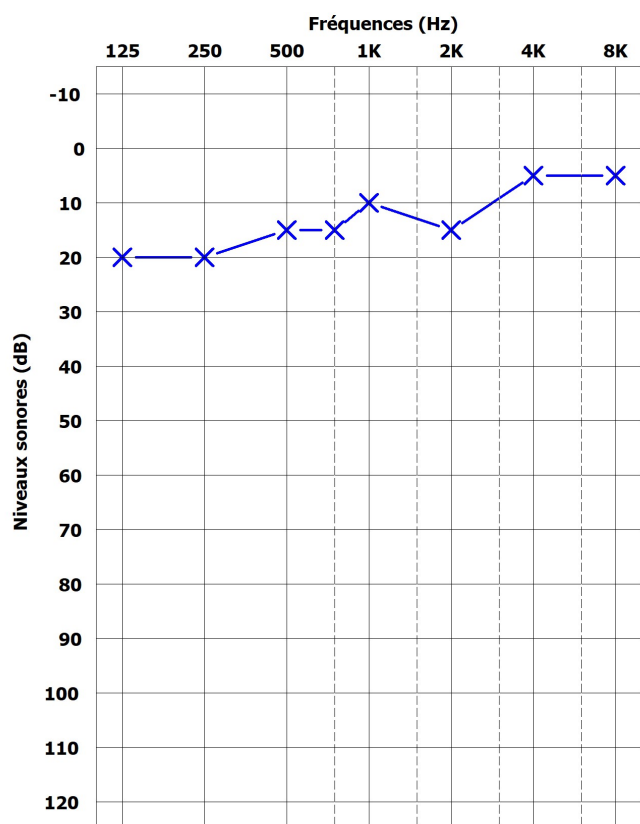

Oreille Gauche

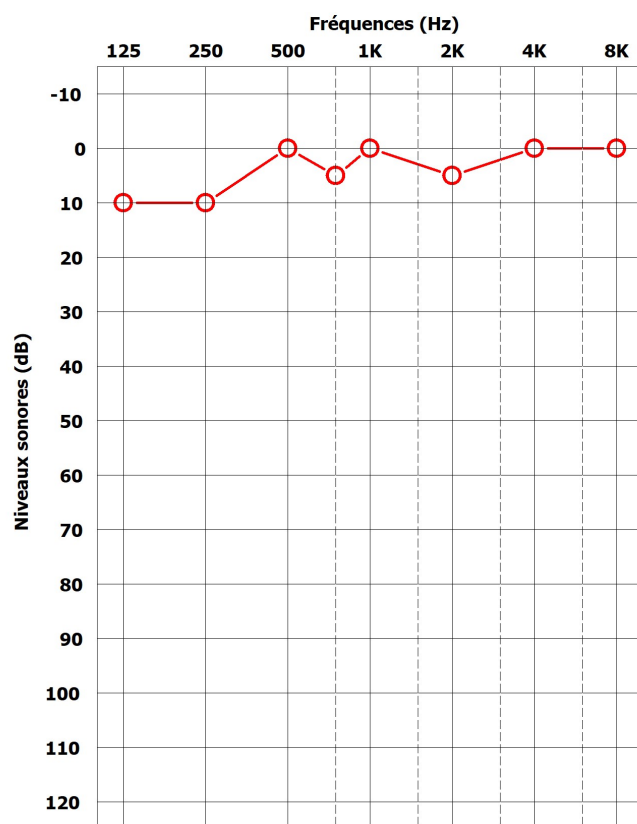

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	15	15	10		15		5		5
CA Droit	10	10	0	5	0		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes