


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 11:56:06

Durée: 7mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

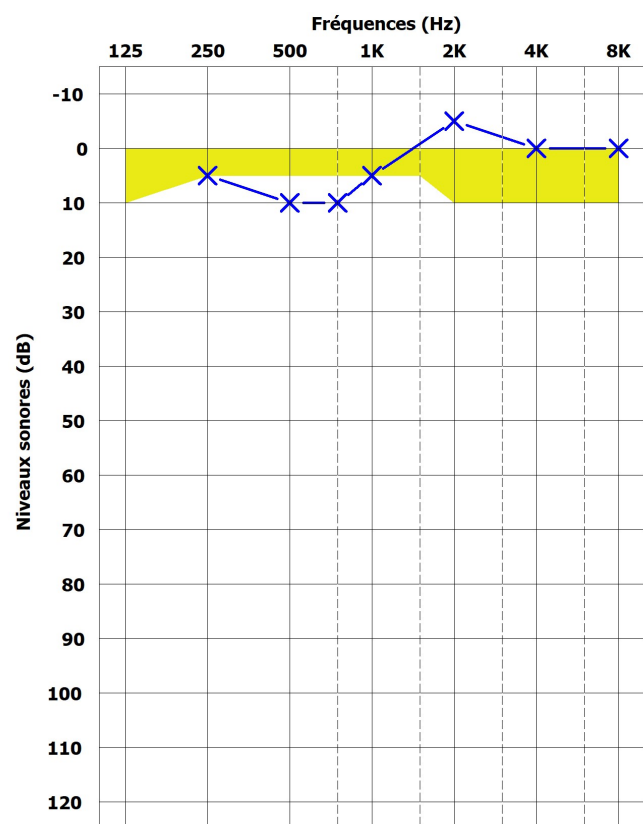

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA KALOU	
Date de naissance	10/08/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24093011513313906

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

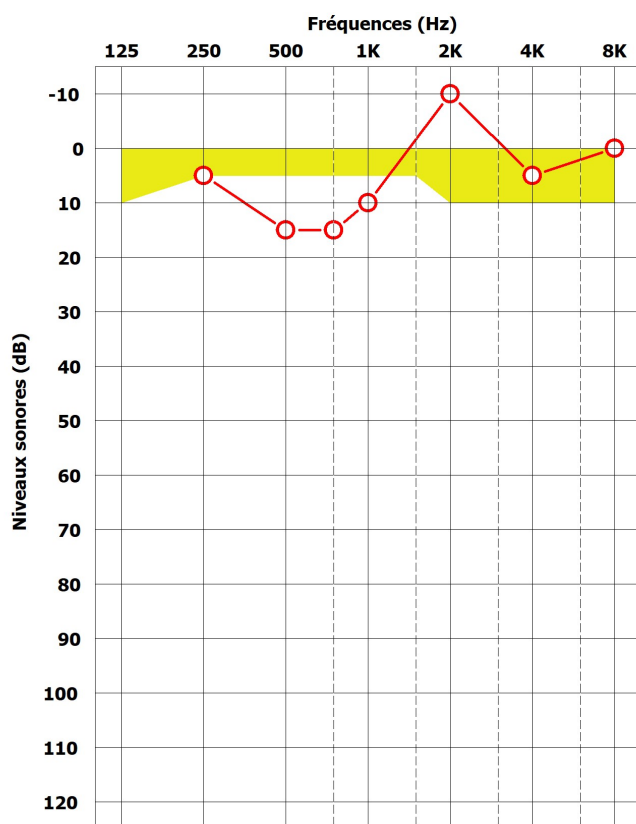

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		-5		0		0
CA Droit		5	15	15	10		-10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes