

MEDVIE BEYLA

Date du test: 16/12/2024 13:24:01

Durée: 7mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TOURE MORY

Date de naissance

15/02/2003

Age

21

Société

CR18

ID

24121613230021966

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

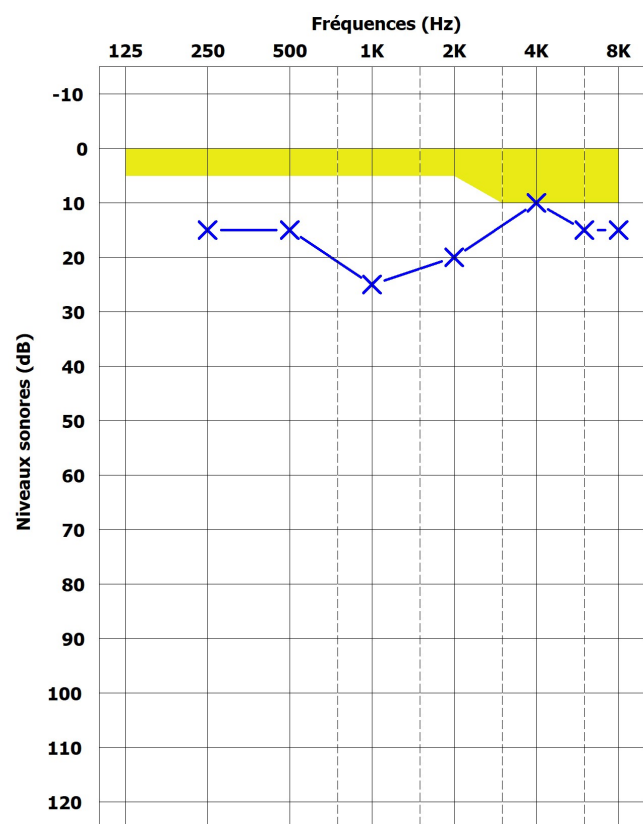

Oreille Gauche

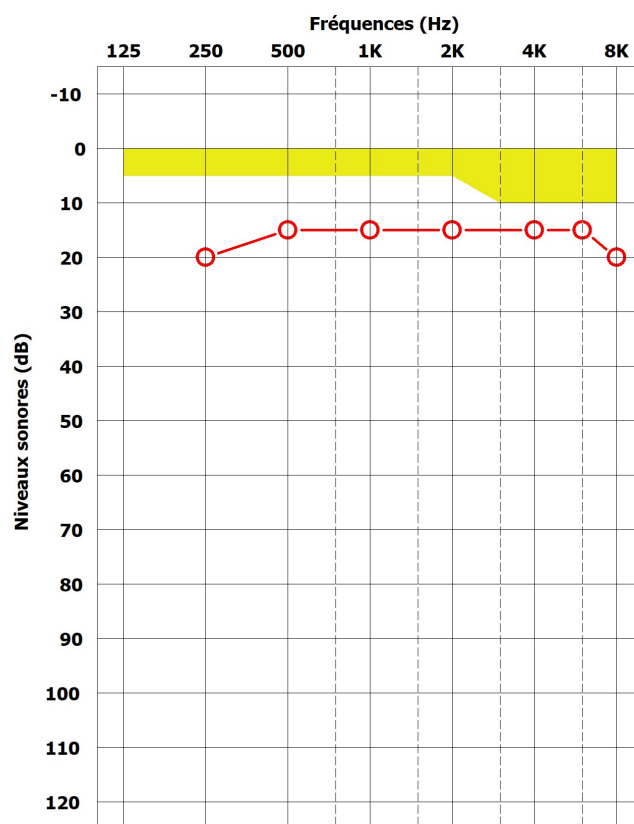

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		25		20		10	15	15
CA Droit		20	15		15		15		15	15	20

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	25,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes