


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:43:12
Durée: 3mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MAMY	
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	CR18
ID	25031414413469975

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

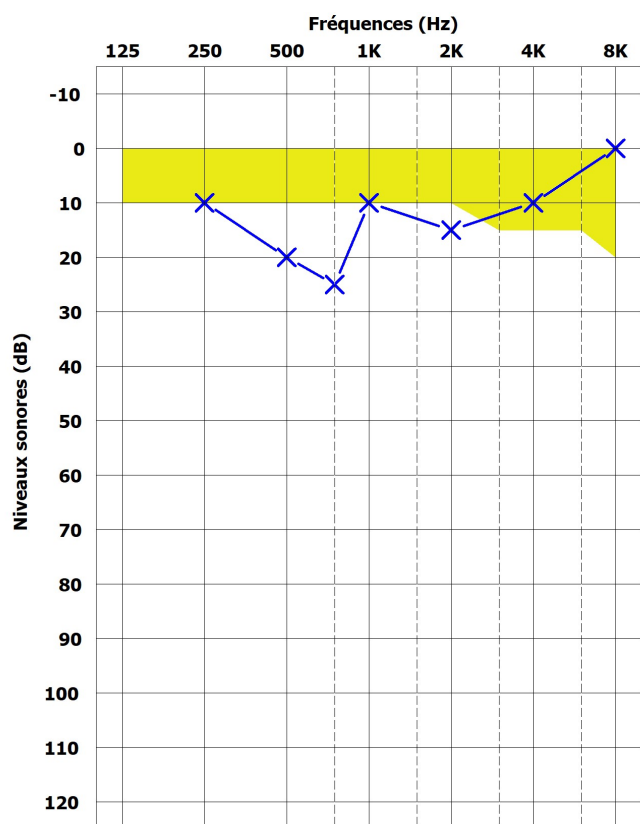

Oreille Gauche

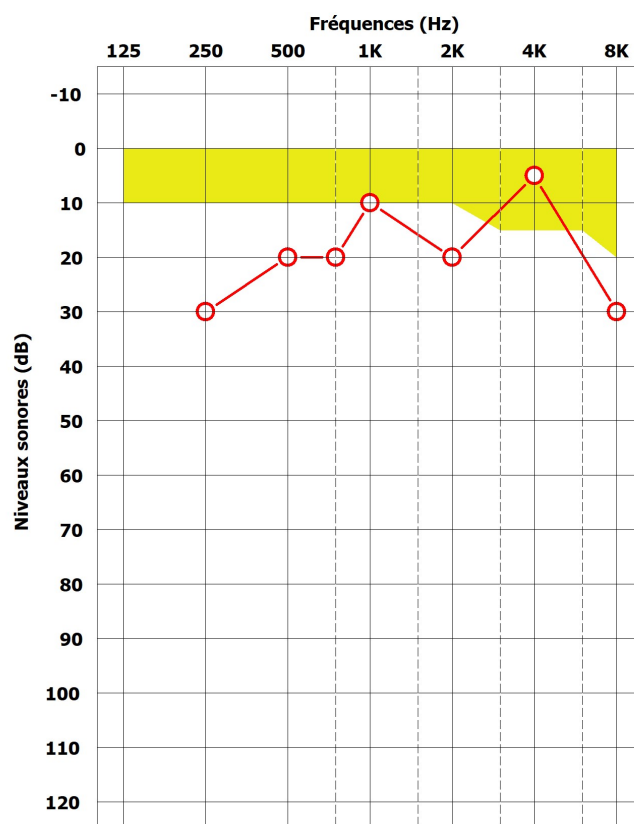

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	25	10		15		10		0
CA Droit		30	20	20	10		20		5		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes