


MEDVIE

Date du test: 20/03/2024 15:11:56

Durée: 7mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

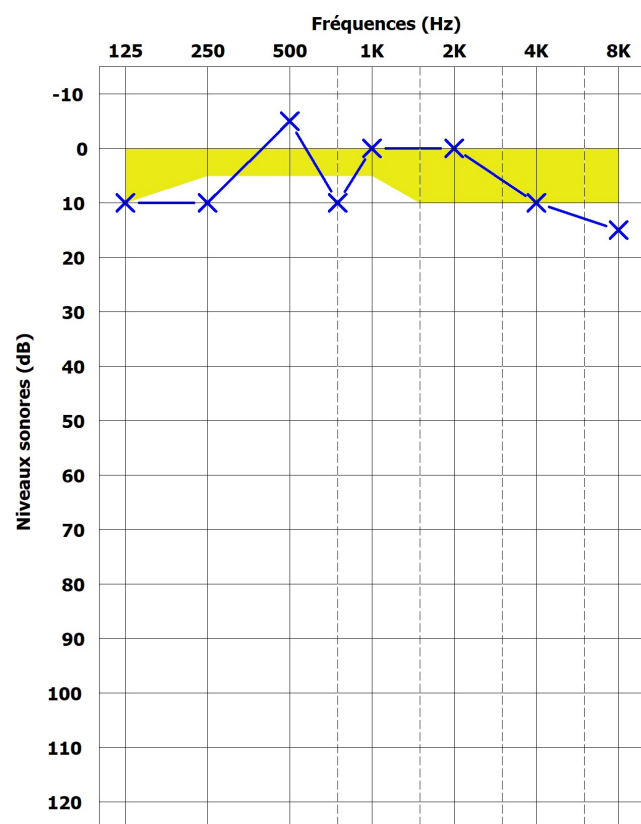

Oreille Gauche

Données Patient	
KEÏTA FREBORY	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24032014590215844

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

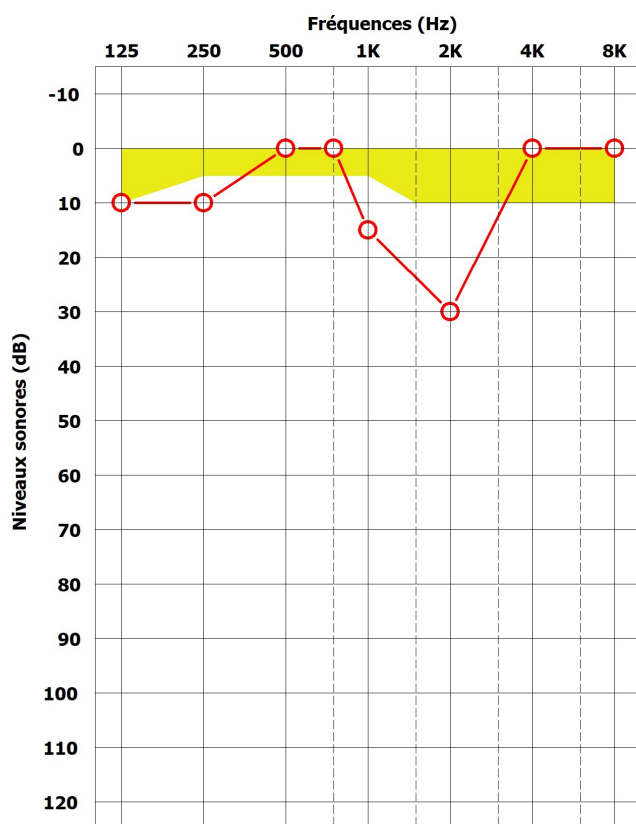

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	-5	10	0		0		10		15
CA Droit	10	10	0	0	15		30		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes