


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:22:34
Durée: 4mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/02/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25031414205016347

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

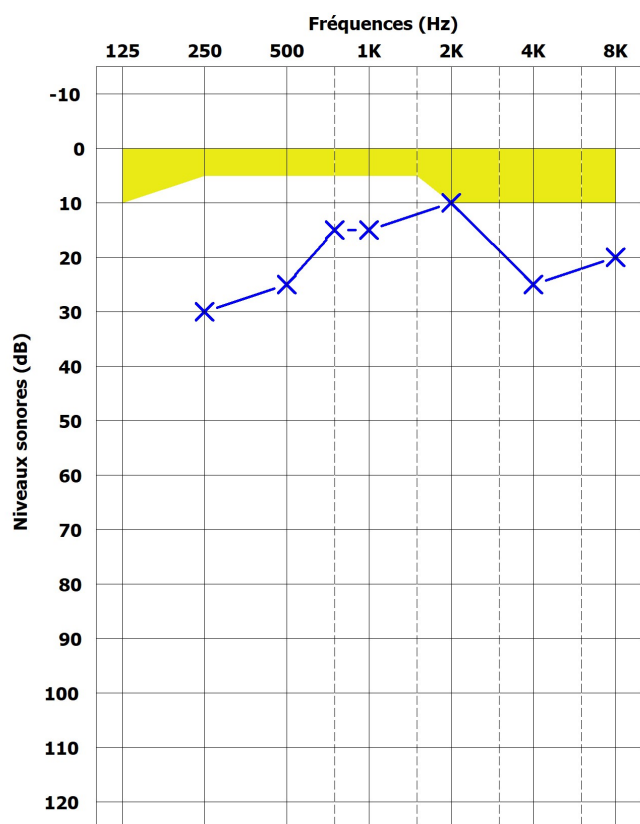

Oreille Gauche

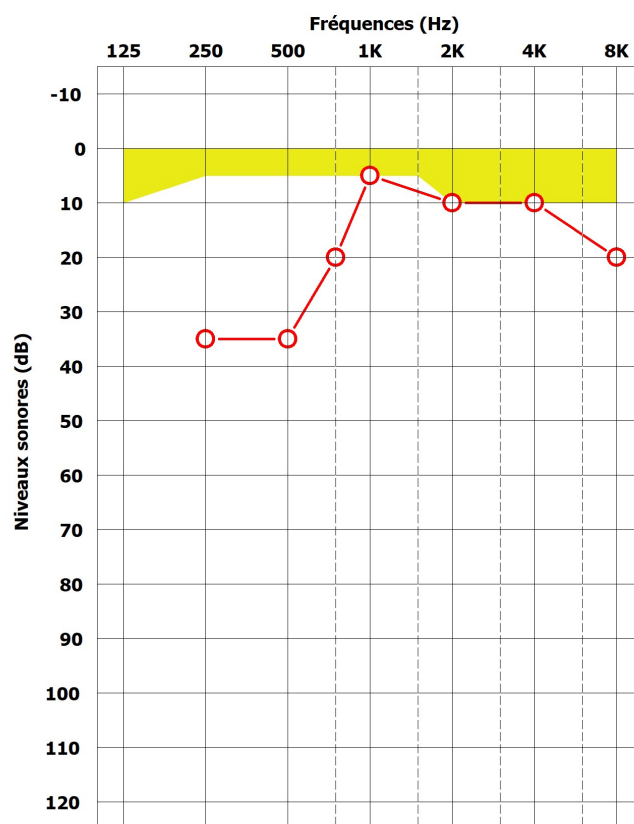

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	15		10		25		20
CA Droit		35	35	20	5		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes