

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:10:01

Durée: 5mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SAMOURA ALSENY
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24092918552798415

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

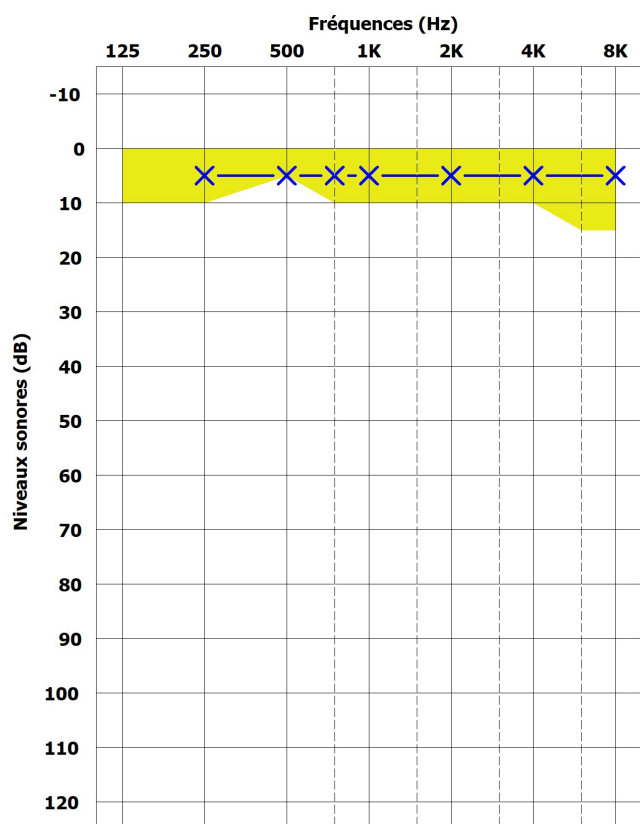

Oreille Gauche

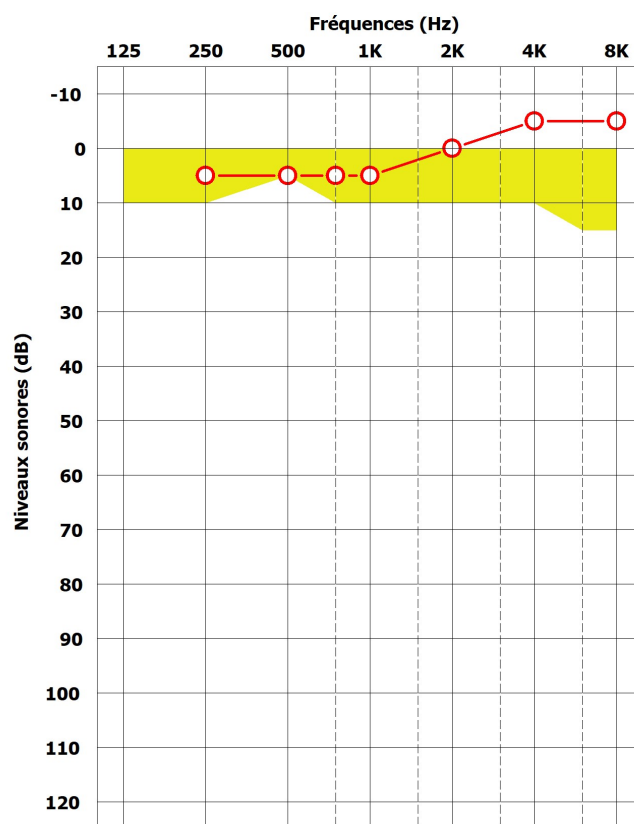

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	5		5		5		5
CA Droit		5	5	5	5		0		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes