


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 11:49:54
Durée: 5mn 11s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1983
Age	41
Société	CR18
ID	24093011360461002

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

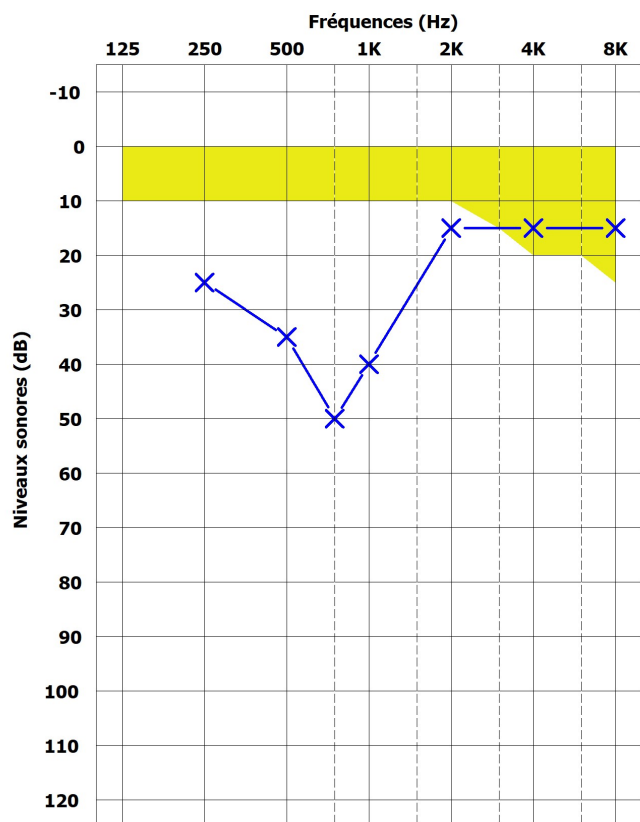

Oreille Gauche

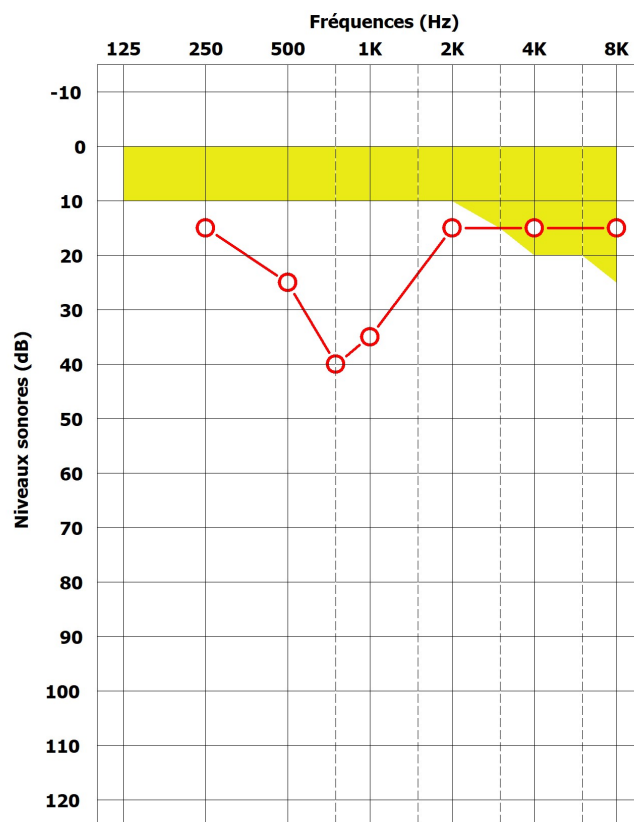

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	50	40		15		15		15
CA Droit		15	25	40	35		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes