

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 10:29:00

Durée: 4mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA KAYA MORY	
Date de naissance	02/01/1975
Age	50
Société	CR18
ID	25031410272225033

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

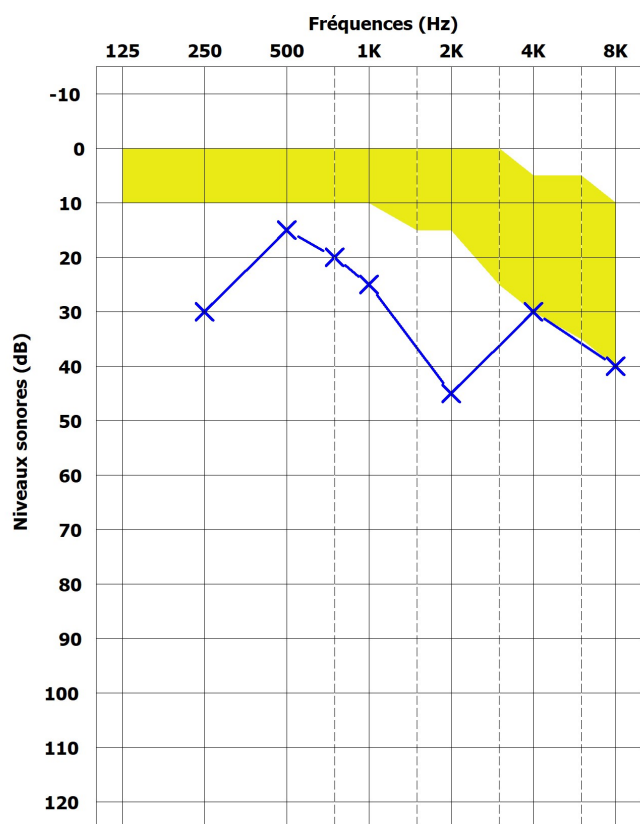

Oreille Gauche

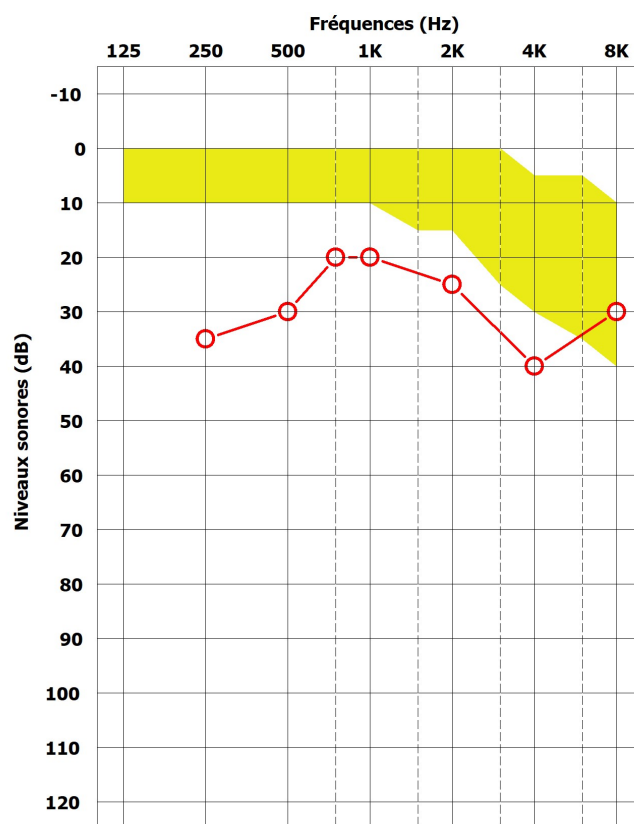

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	20	25		45		30		40
CA Droit		35	30	20	20		25		40		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes