


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 17:06:37

Durée: 9mn 01s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

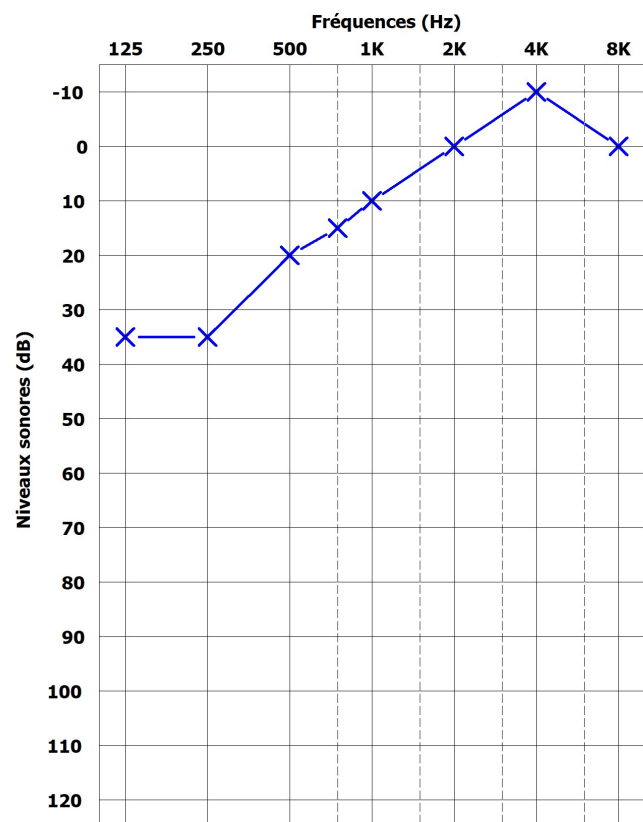

Oreille Gauche

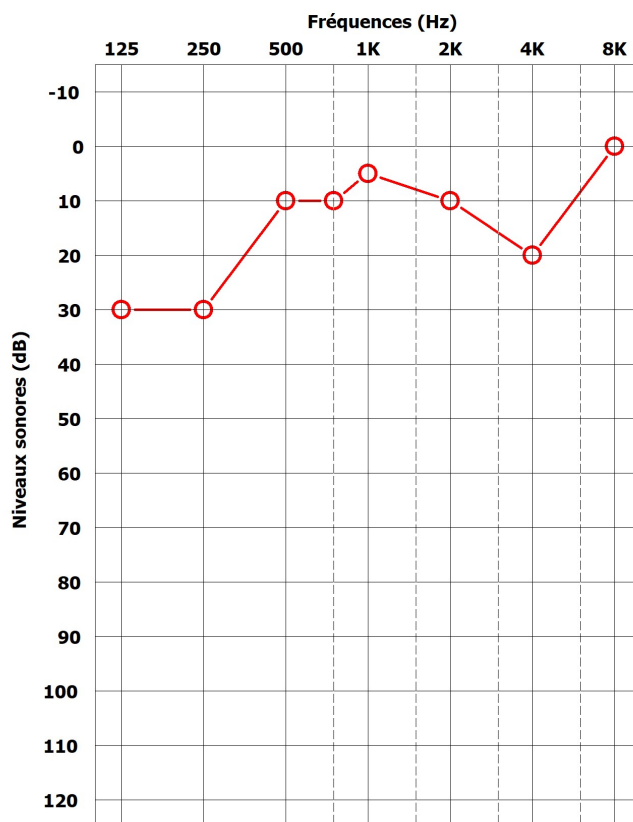

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	20	15	10		0		-10		0
CA Droit	30	30	10	10	5		10		20		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

CISSE MAMADY

Date de naissance

01/01/2000

Age

24

Société

CR18

ID

24050117022728936

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021