

MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 14:22:10

Durée: 5mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BARRY SEKOU OUMAR	
Date de naissance	24/01/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24100114191818545

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

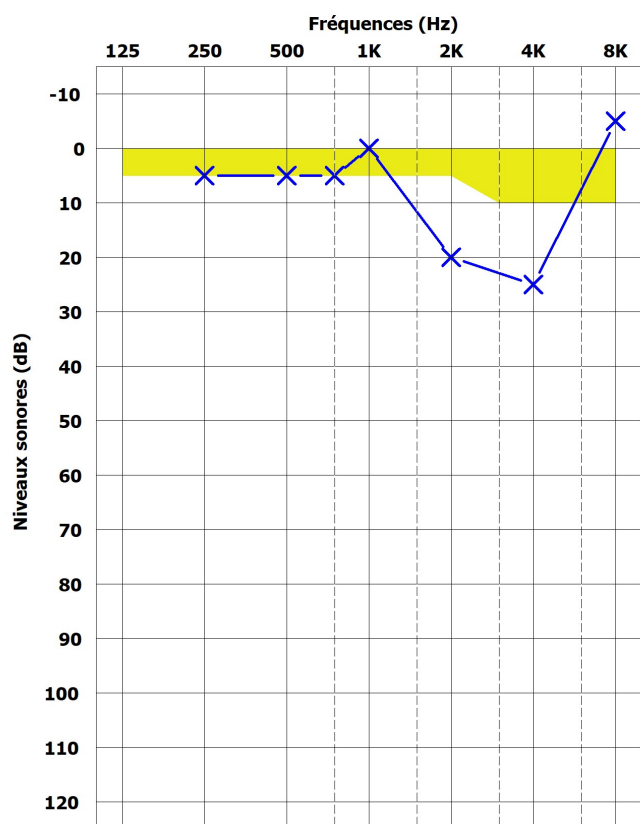

Oreille Gauche

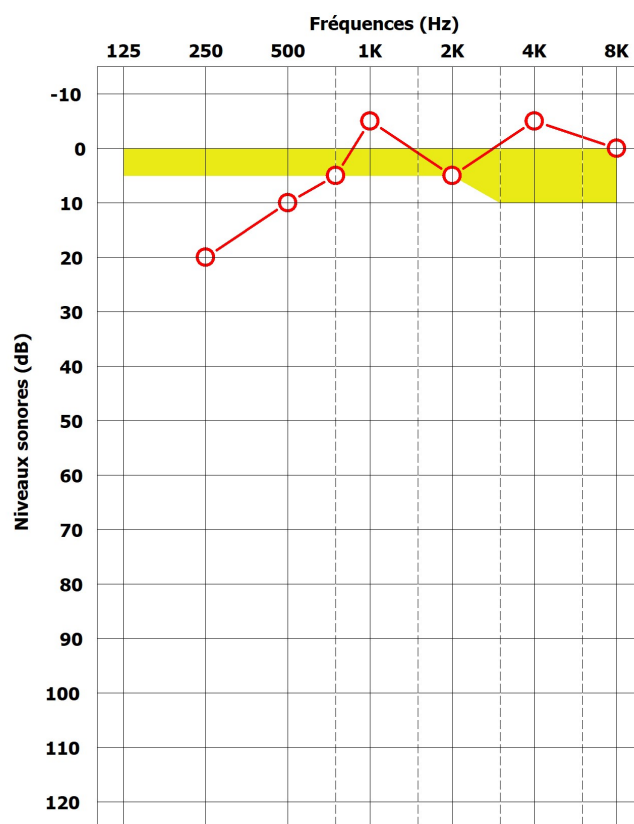

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	0		20		25		-5
CA Droit		20	10	5	-5		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes