


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 11:03:31
Durée: 4mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	WAN YAN 'an
Date de naissance	09/06/1967
Age	57
Société	CR18
ID	25031210563980498

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

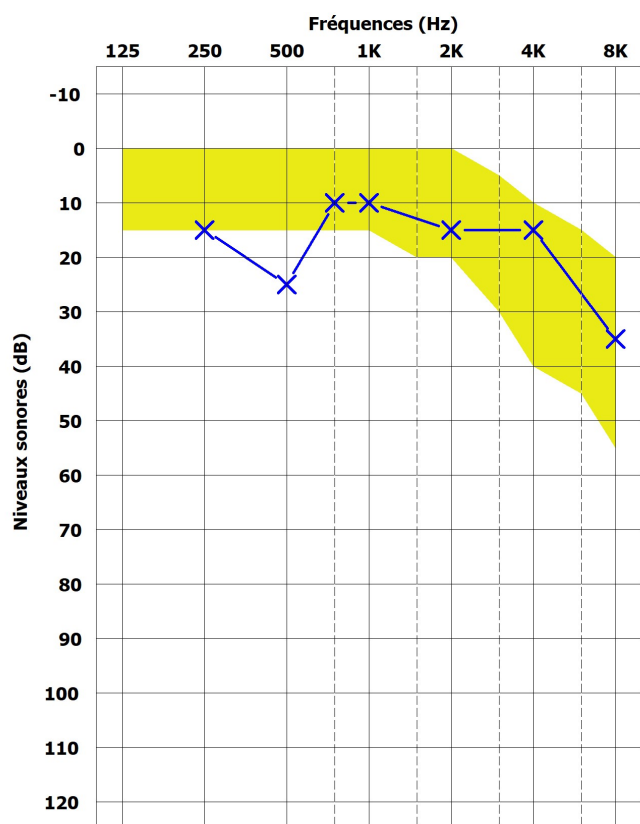

Oreille Gauche

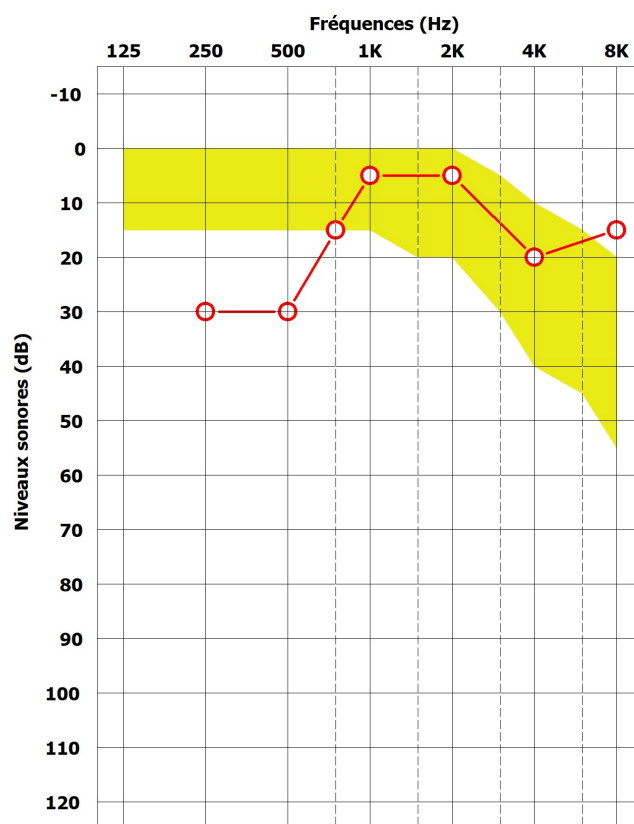

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	10	10		15		15		35
CA Droit		30	30	15	5		5		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes