

MEDVIE


Date du test: 11/08/2025 14:46:17

Durée: 4mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEYTA MAMADY	
Date de naissance	03/04/1993
Age	32
Société	CR18
ID	25081114442367451

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

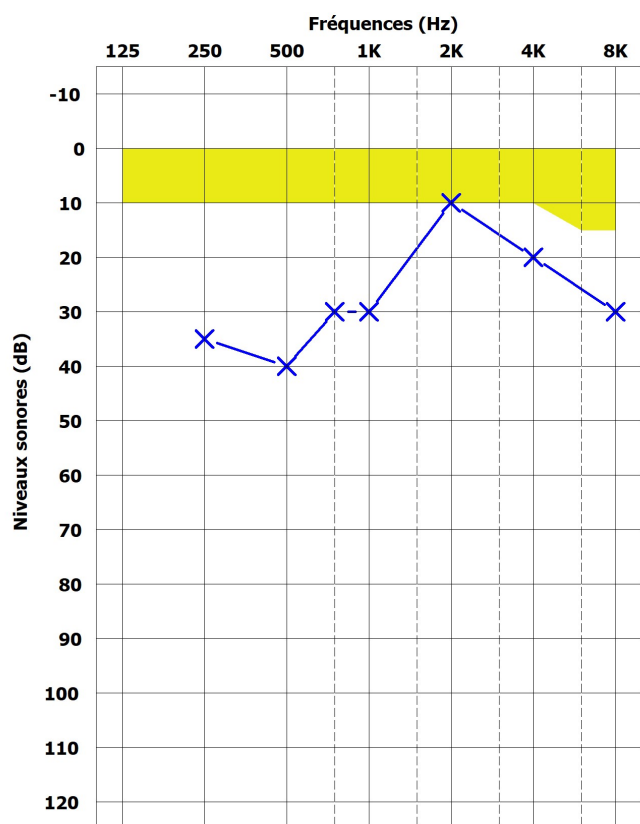

Oreille Gauche

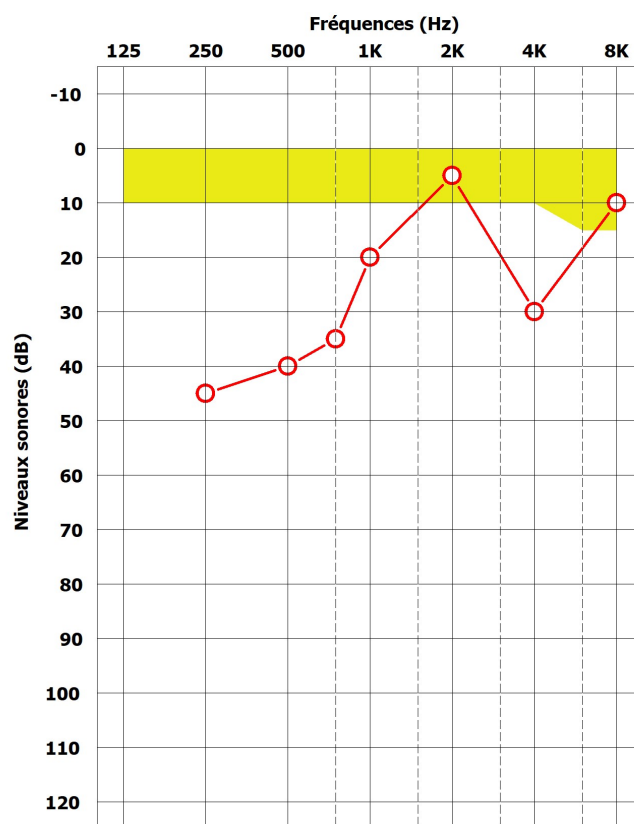

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	30	30		10		20		30
CA Droit		45	40	35	20		5		30		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes