

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 18:41:45

Durée: 12mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA DAOUDA
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24041518390754807

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

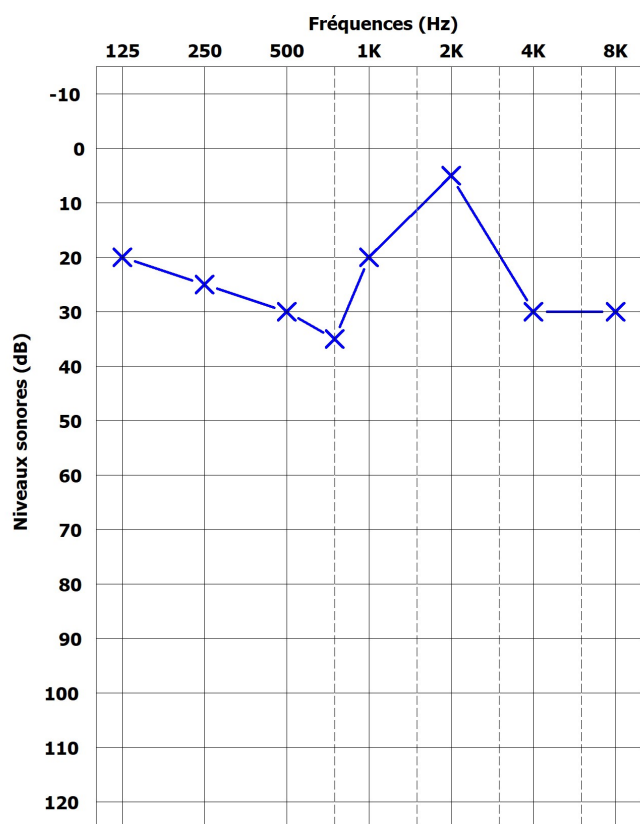

Oreille Gauche

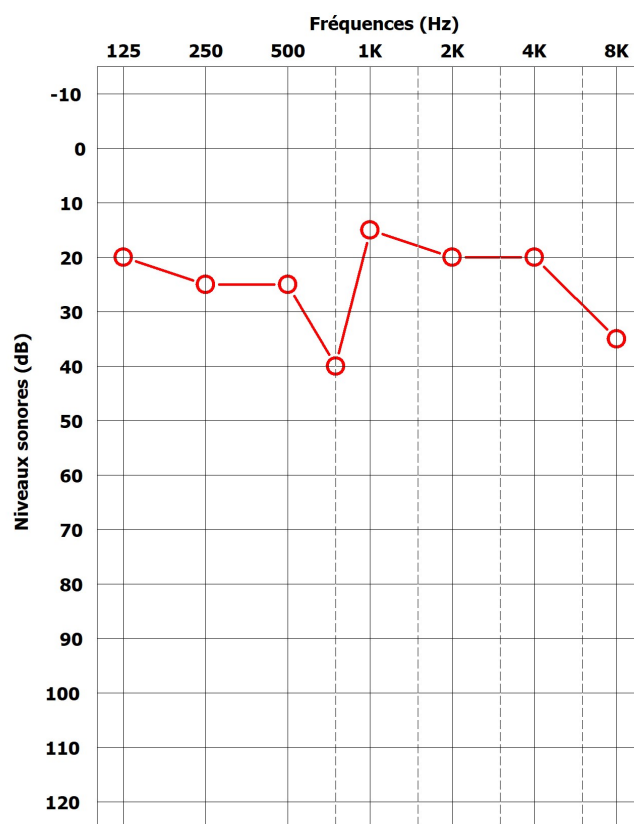

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	30	35	20		5		30		30
CA Droit	20	25	25	40	15		20		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes