


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 17:53:34

Durée: 7mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

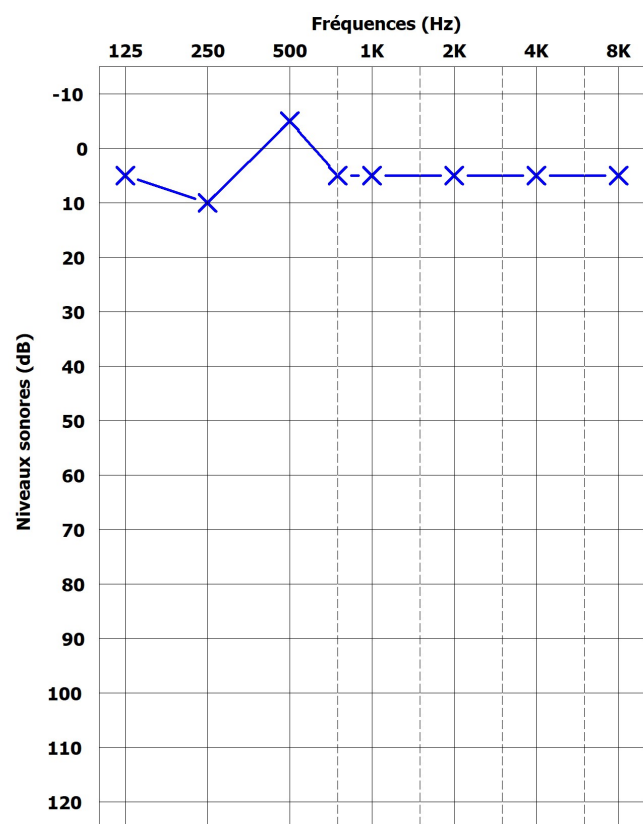

Oreille Gauche

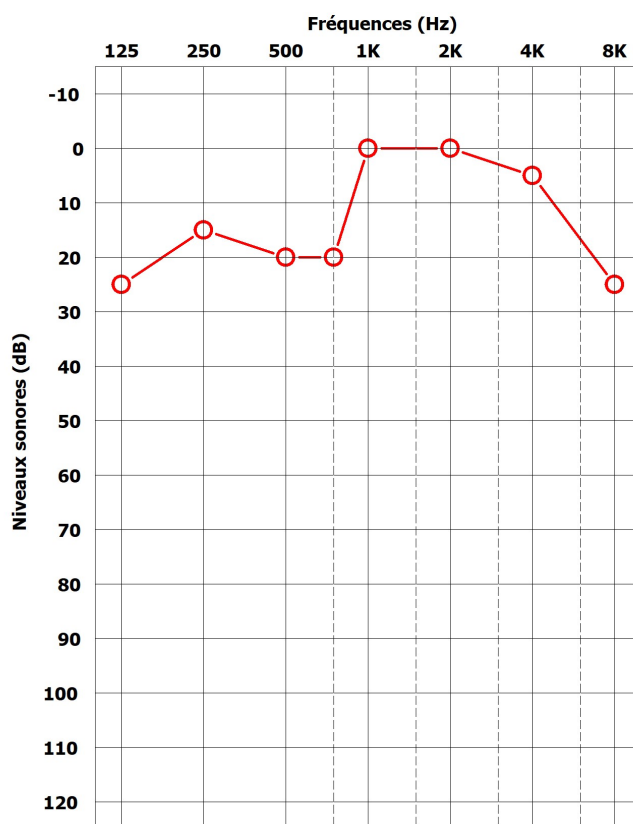

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	10	-5	5	5		5		5		5
CA Droit	25	15	20	20	0		0		5		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE LANCINE
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24050117505600990

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021