

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 11:34:57

Durée: 5mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE OUMAR
Date de naissance	04/04/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24093011284600619

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

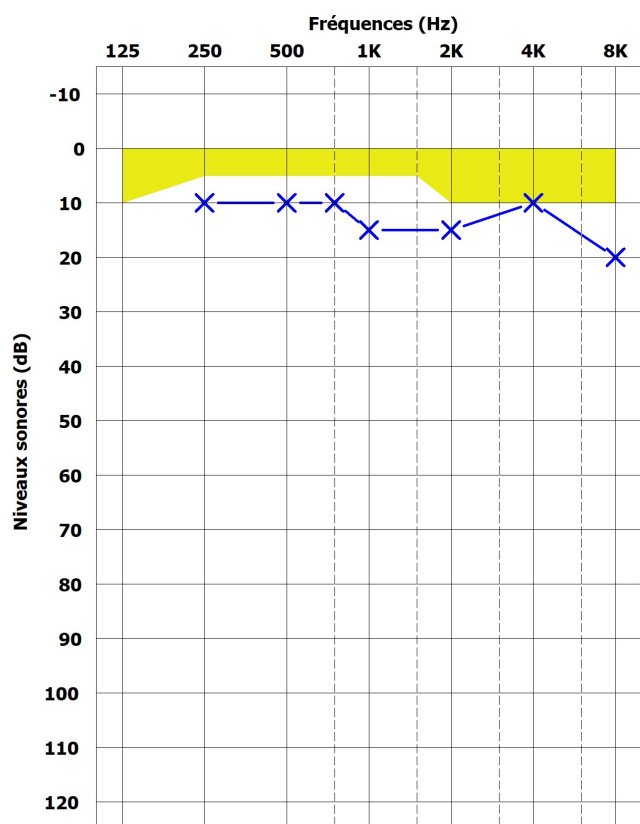

Oreille Gauche

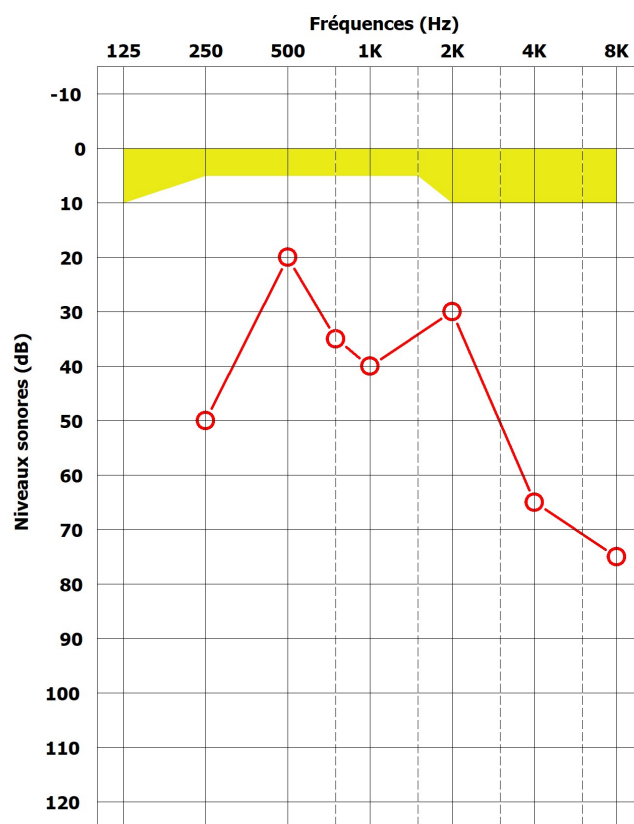

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	15		15		10		20
CA Droit		50	20	35	40		30		65		75

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	38,8 dB	---

Notes