


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:52:20
Durée: 4mn 15s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE KANGBE
Date de naissance	12/09/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	25031414480981087	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

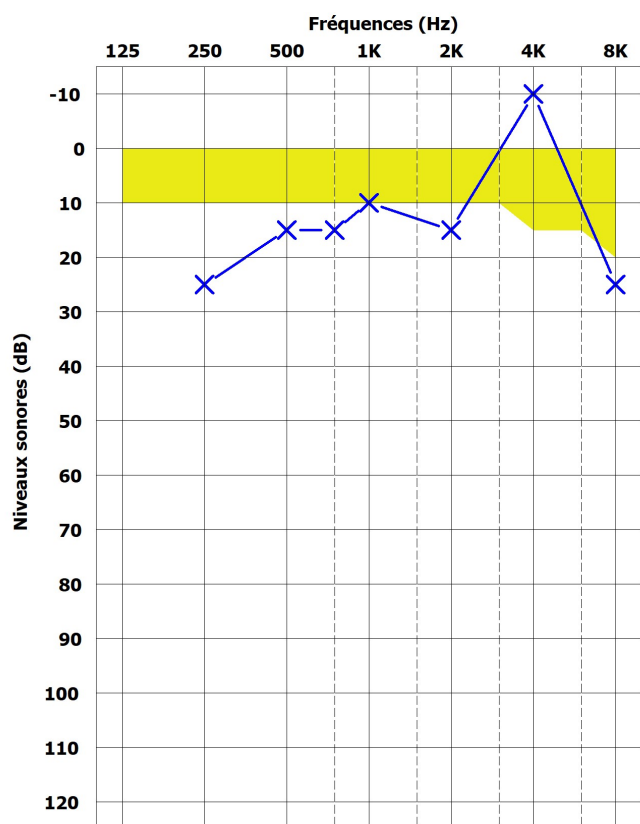

Oreille Gauche

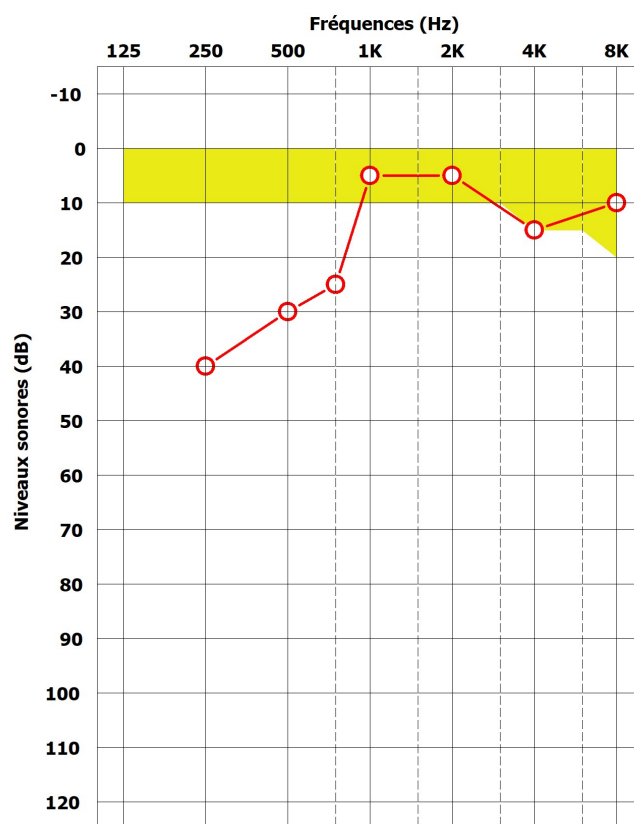

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	15	10		15		-10		25
CA Droit		40	30	25	5		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes