


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 14:07:51

Durée: 5mn 19s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

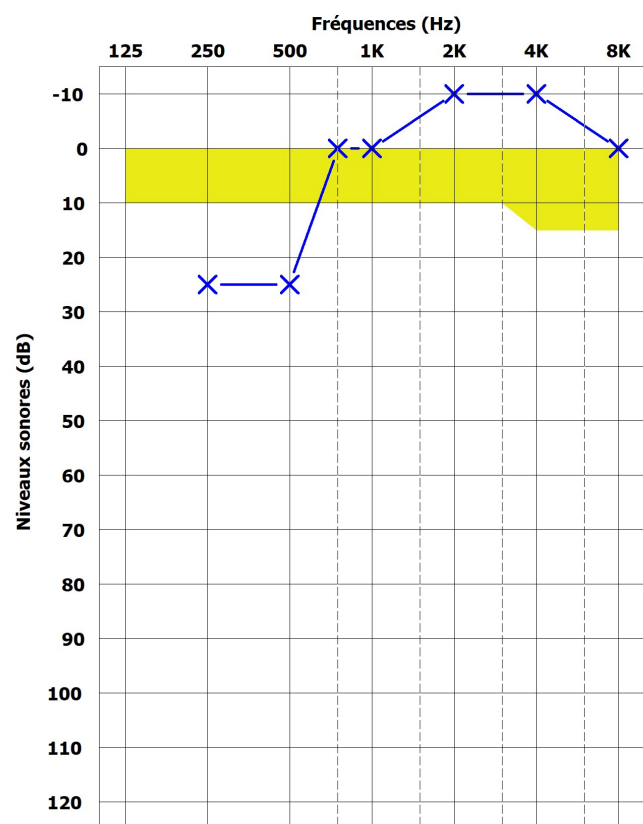

Oreille Gauche

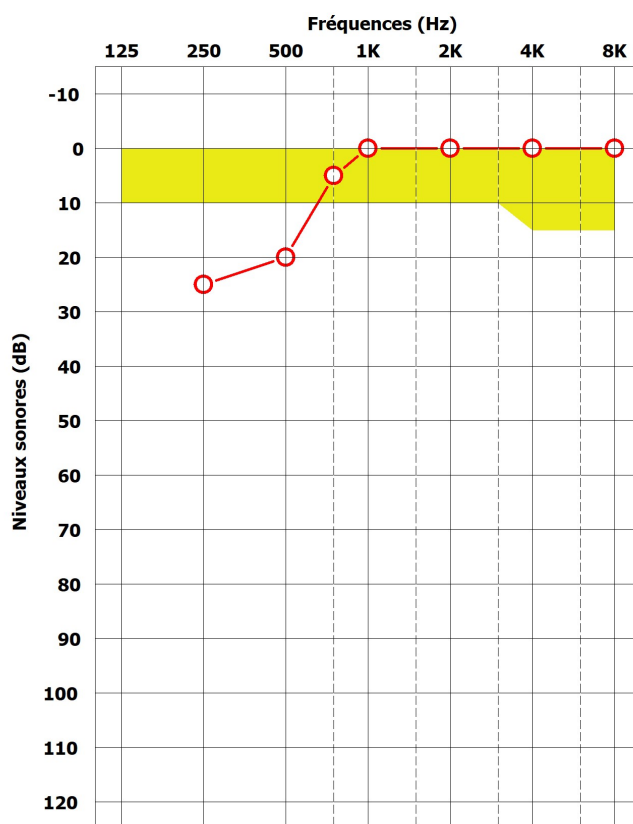

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	0	0		-10		-10		0
CA Droit		25	20	5	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIAKITE AMADOU
Date de naissance	26/05/1990
Age	34
Société	CR18
ID	25031214061706484

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021