


MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 11:59:51
Durée: 10mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEITA ALPHA
Date de naissance	01/01/1982	
Age	42	
Société	CR18	
ID	24041811565800866	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

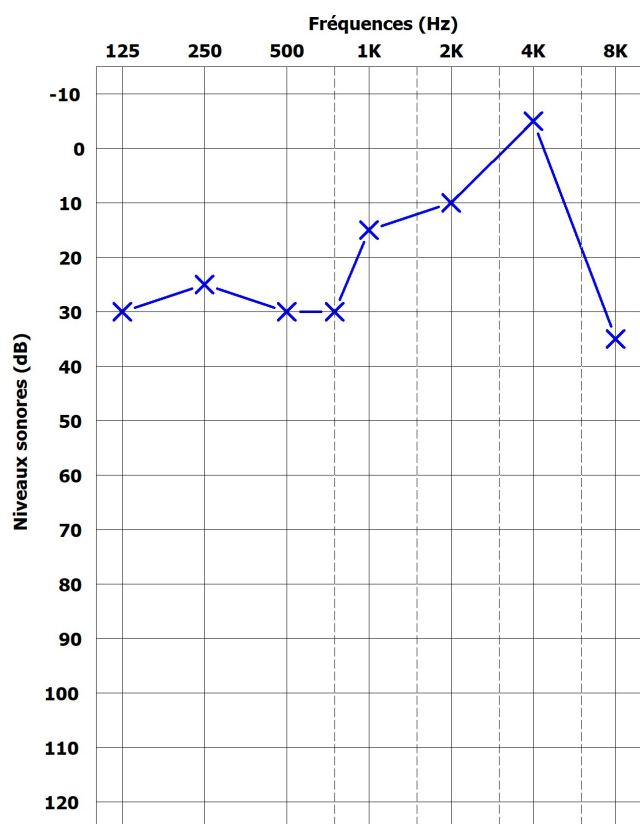

Oreille Gauche

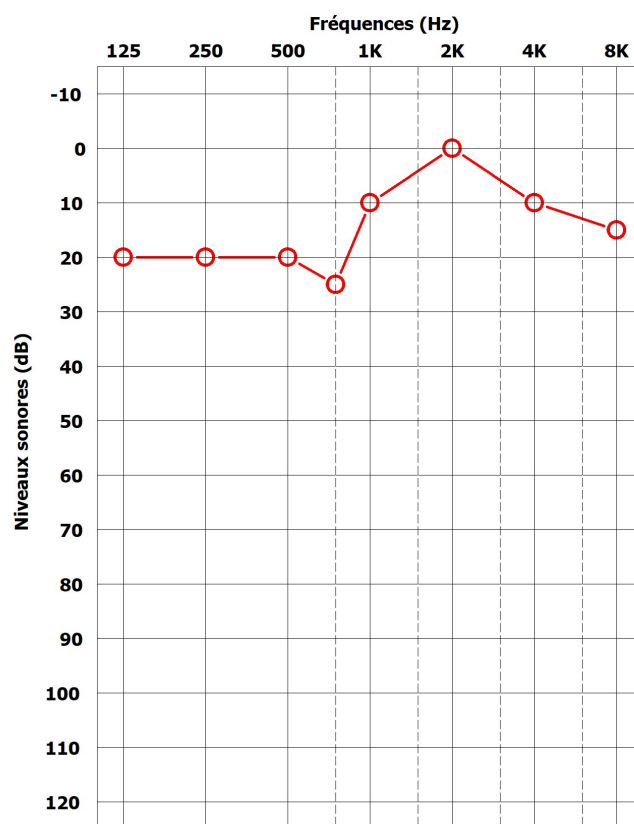

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	30	30	15		10		-5		35
CA Droit	20	20	20	25	10		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes