


MEDVIE BEYLA

Date du test: 16/12/2024 12:41:10

Durée: 3mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

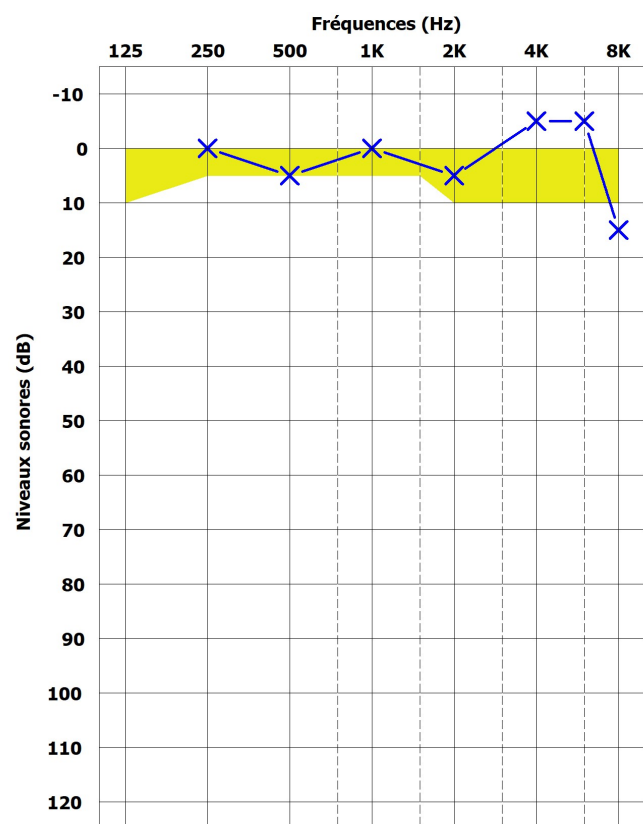

Oreille Gauche

Données Patient	
SANGARE ABDOULAYE	
Date de naissance	03/07/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24121612382093017

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

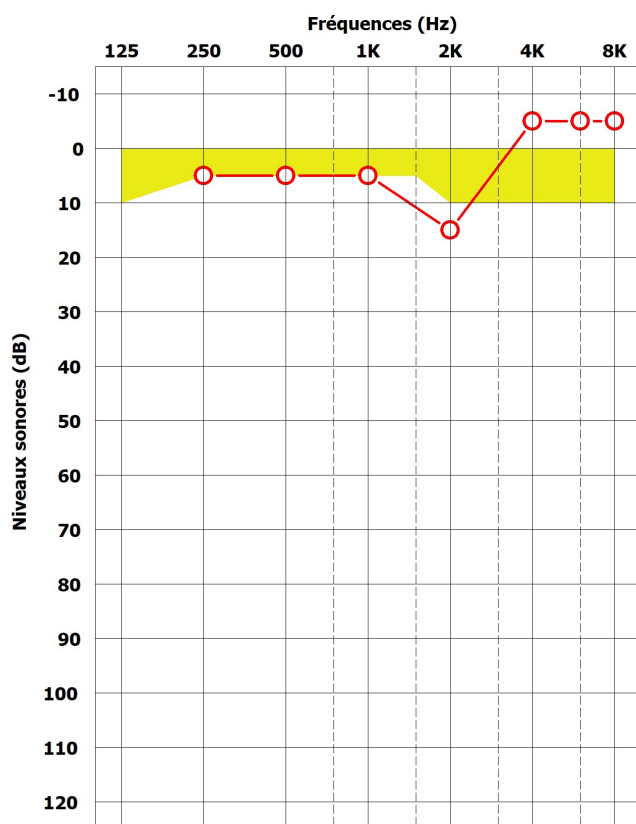

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5		0		5		-5	-5	15
CA Droit		5	5		5		15		-5	-5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes